



Oznaczenia:

- instalacja zimnej wody ϕ
- - - instalacja wody ppoż. Dn
- - - instalacja ciepłej wody ϕ
- - - instalacja cyrkulacyjnej c.w. ϕ
- zawór odcinający kulowy z kurkiem spustowym
- zawór termostatyczny dla ciepłej wody z funkcją przegrzania (np MTCV wersja B lub równoważny)
- tuleja ochronna
- ϕ rury pexALpex
- Dn rury stalowe ocynkowane

Uwagi:

- wszystkie przewody wody zimnej prowadzić w izolacji zimnochronnej a ciepłe i cyrkulacji w ciepłochronnej
- wszystkie przewody wody zimnej prowadzić ze spadkami umożliwiającymi ich odwodnienie i odpowietrzenie
- mocowanie rurociągów do przegród budowlanych wykonać za pomocą typowych systemów do montażu rur
- przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych
- przejścia przewodów pexALpex przez progi drzwiowe wykonać w tulejach ochronnych

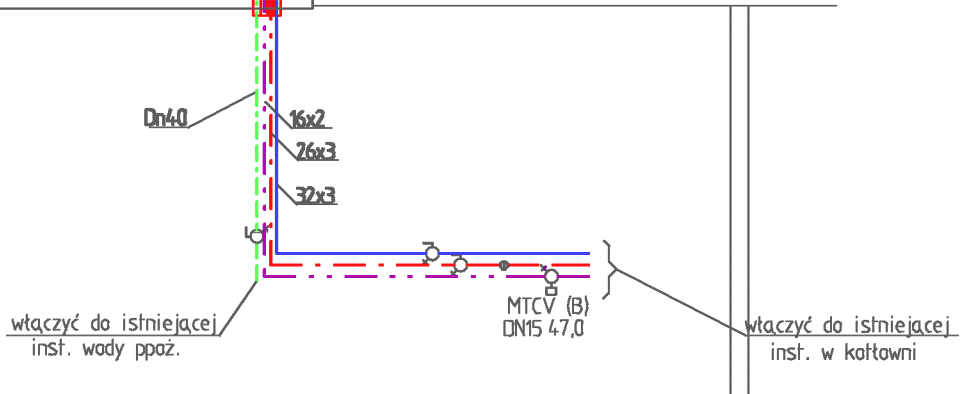

 PRACOWNIA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA "MODUŁ" inż. Nelia Jurasik 66-300 Międzyrzecz ul. Maniuszki 4 tel. 0957412317 n-jurasik@o2.pl		NR STR.:	
INWESTOR	Gmina Stońsk ul. Sikorskiego 15, 66-436 Stońsk	NR RYS.:	
INWESTYCJA	Remont i modernizacja sali gimnastycznej wraz z szatnią przy Zespole Szkół w Stońsku	2/S	
ADRES	ul. Lipowa 9, 66-436 Stońsk	BRANŻA S	
OBIEKT	ZESPÓŁ SZKÓŁ w SŁONSKU	SKALA	
TYTUŁ RYS.	RZUT PIWNIC - Instalacja wodociągowa	1:100	
PROJEKTANT	mgr inż. JÓZEF ROZEWSKI upr. nr 8/91/Gw	SPRAWDZIŁ	DATA
PODPIS		inż. REGINA ROGOZA upr. nr 72/76/Gw ubr. nr 42/91/Gw	02-2016