Profil	Mb	Studnia	Współrzędne geodezyjne		Rzędna terenu Rtp	Wyszczególnienie	Dn	Rzędna dna RZ2	Głęb. studni	Rzędna dna wylotu RD1	Średnica wylotu Dz	Kąt kinety	Rzędna dna wlotu RD2	Średnica wlotu Dz	Kąt wlotu	Rzędna dna włączenia 1 RW1	Średnica włączenia 1 DW1	Kąt włączenia 1
Nr		Nr	X	Y	[m npm]		[m]	[m npm]	[m]	[m npm]	[mm]	[°]	[m npm]	[mm]	[°]	[m npm]	[mm]	[°]
Tr	35	Srp1	5697938,57	3605833,69	100,90	Studnia betonowa rozprężna Dn1000	1	99,19	1,71	99,19	Dz200	-	99,61	Dz90	180	-	-	-

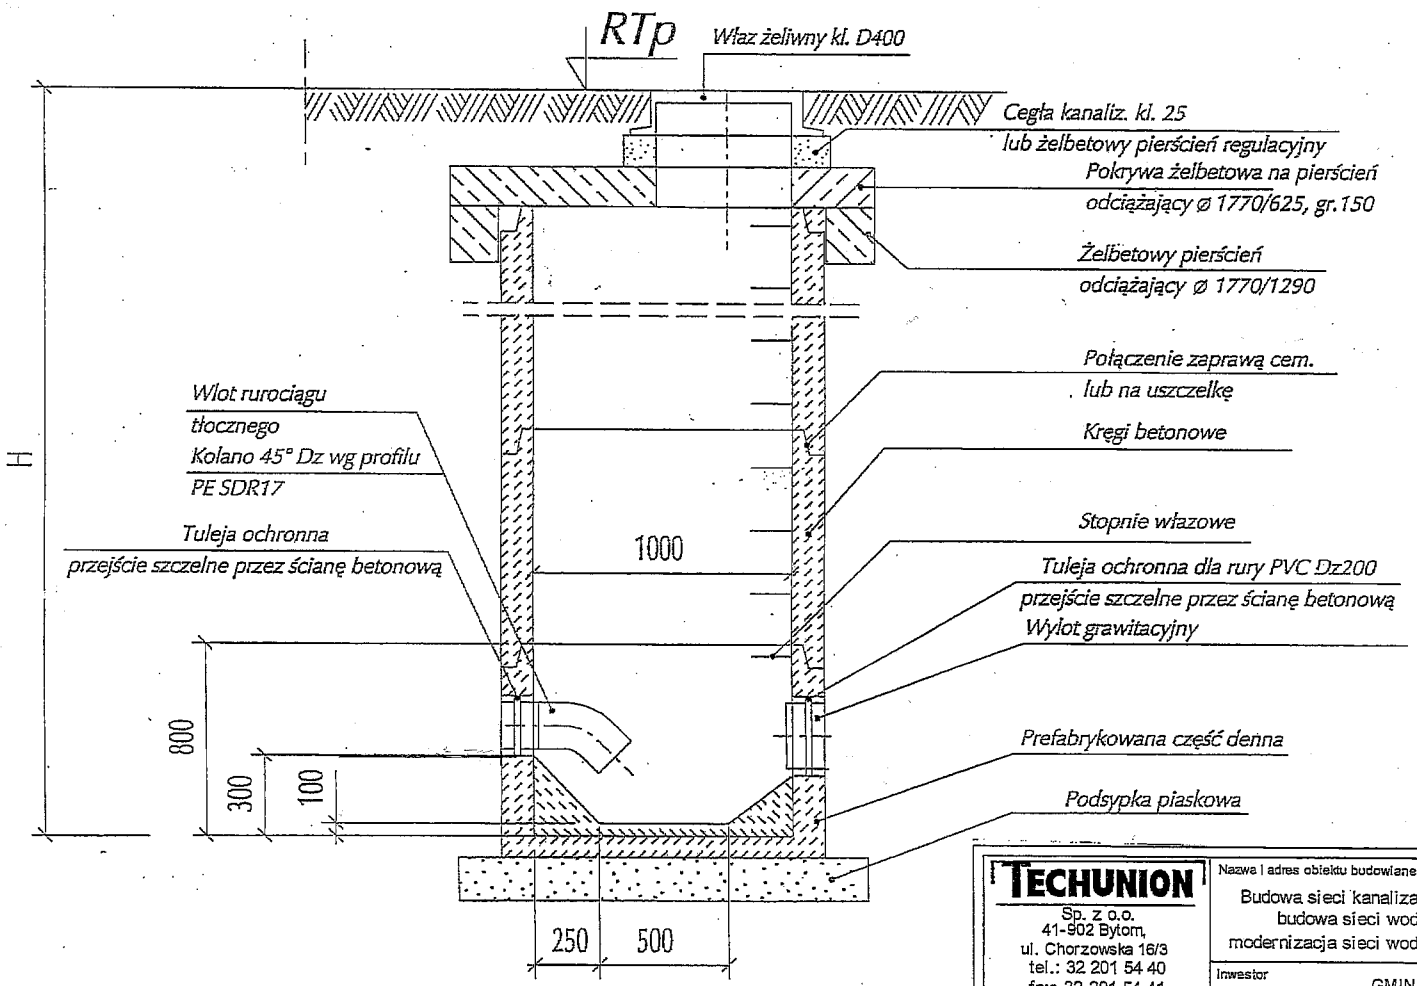

Uwaga

1. *Ściany studni zaizolować od zewnątrz dwoma warstwami emulsji asfaltowej na zimno Abizolem*
2. *Wymiary podano w mm*

TECHUNION
Sp. z o.o.
41-902 Bytom,
ul. Chorzowska 16/3
tel.: 32 201 54 40
fax: 32 201 54 41
E-mail: biuro@techunion.pl

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pożrzadło i Żelechów, budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Pożrzadło oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Żelechów i Sieniawa

Inwestor: GMINA ŁAGÓW, ul. 1-go Lutego 7; 66-220 Łagów

Nr projektu: 121/T/13-PW-P2

Stadium: Projekt wykonawczy

Tytuł rysunku: Studnia betonowa rozprężna Dn1000 – rysunek zestawieniowy

Nr rysunku: 121/T/13-PW-P2 S-03

Skala: ———

	Imię Nazwisko	Nr uprawnień / Spec.	Podpis
Proj.	mgr inż. Tomasz Dobrowolski	SLK/0077/PWOS/03 instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Opr.	mgr inż. Ewelina Musioł		
Spr.	mgr inż. Ludwik Wilk	121/79 instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci sanitarnych	

Data: listopad 2013