



**ZŁĄCZE ZKP**  
NA DZIAŁCE 306/27  
INSTALUJE ENEA OPERATOR SP. z o.o.

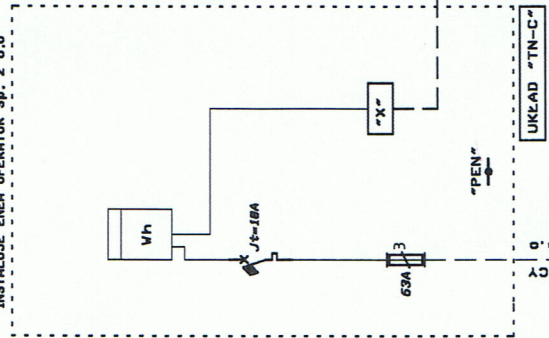

**SZAFKA KABLOVA V OBUDOWIE IZOLACYJNEJ - IP44**

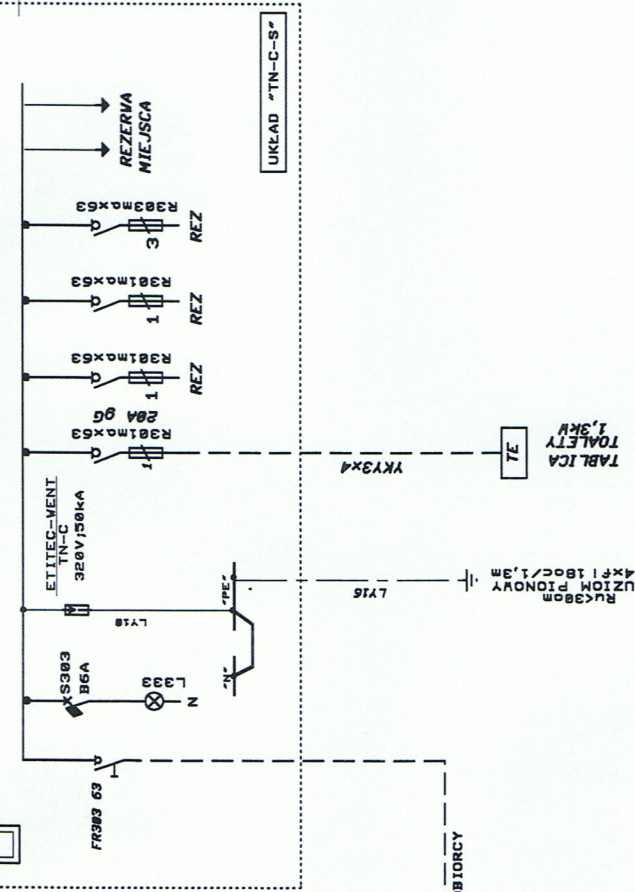

**SK/UMIG**

Pd=6,9kV Vg VP  
Cosφ1=0,93  
Jt=9,3A  
Jt=10A  
Jb=63A

- UWAGI.
- UKŁAD SIECI ZASILAJĄCEJ:  
- SIEĆ ENEA - TN-C  
- INST. WEWN. - TN-C-S
  - OCHRONA OD PORAZENI:  
- SZAFKA "SK" - IZOLACJA OCHRONNA  
- INSTALACJE WEWN. - SAMOCZYNNIE  
WYŁĄCZANIE ZASILANIA V UKŁADZIE TN-C-S
  - ZŁĄCZE ZKP INSTALUJE ENEA OPERATOR SP. z o.o.
  - SZAFKĘ SK/UMIG USTAWIĆ OBIK ZŁĄCZA ZKP

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIOGA  
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Szanięckiej 31/5 tel. 518 259 030

**BUDOWA MIEJSKIEGO SZALETU PUBLICZNEGO  
WRĄZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ**  
dz. nr ewid. 306/27, jedn. ewid. Ośno Lubuskie  
obręb ewid. 229 m. Ośno Lubuskie

branża: ELEKTRYCZNA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE	16.05.2016
projektował: mgr inż. Jarosław Kaźmiński	szkic
upr. i net. elektr. w zakresie 74/77/06	nr. rys.

**SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA**