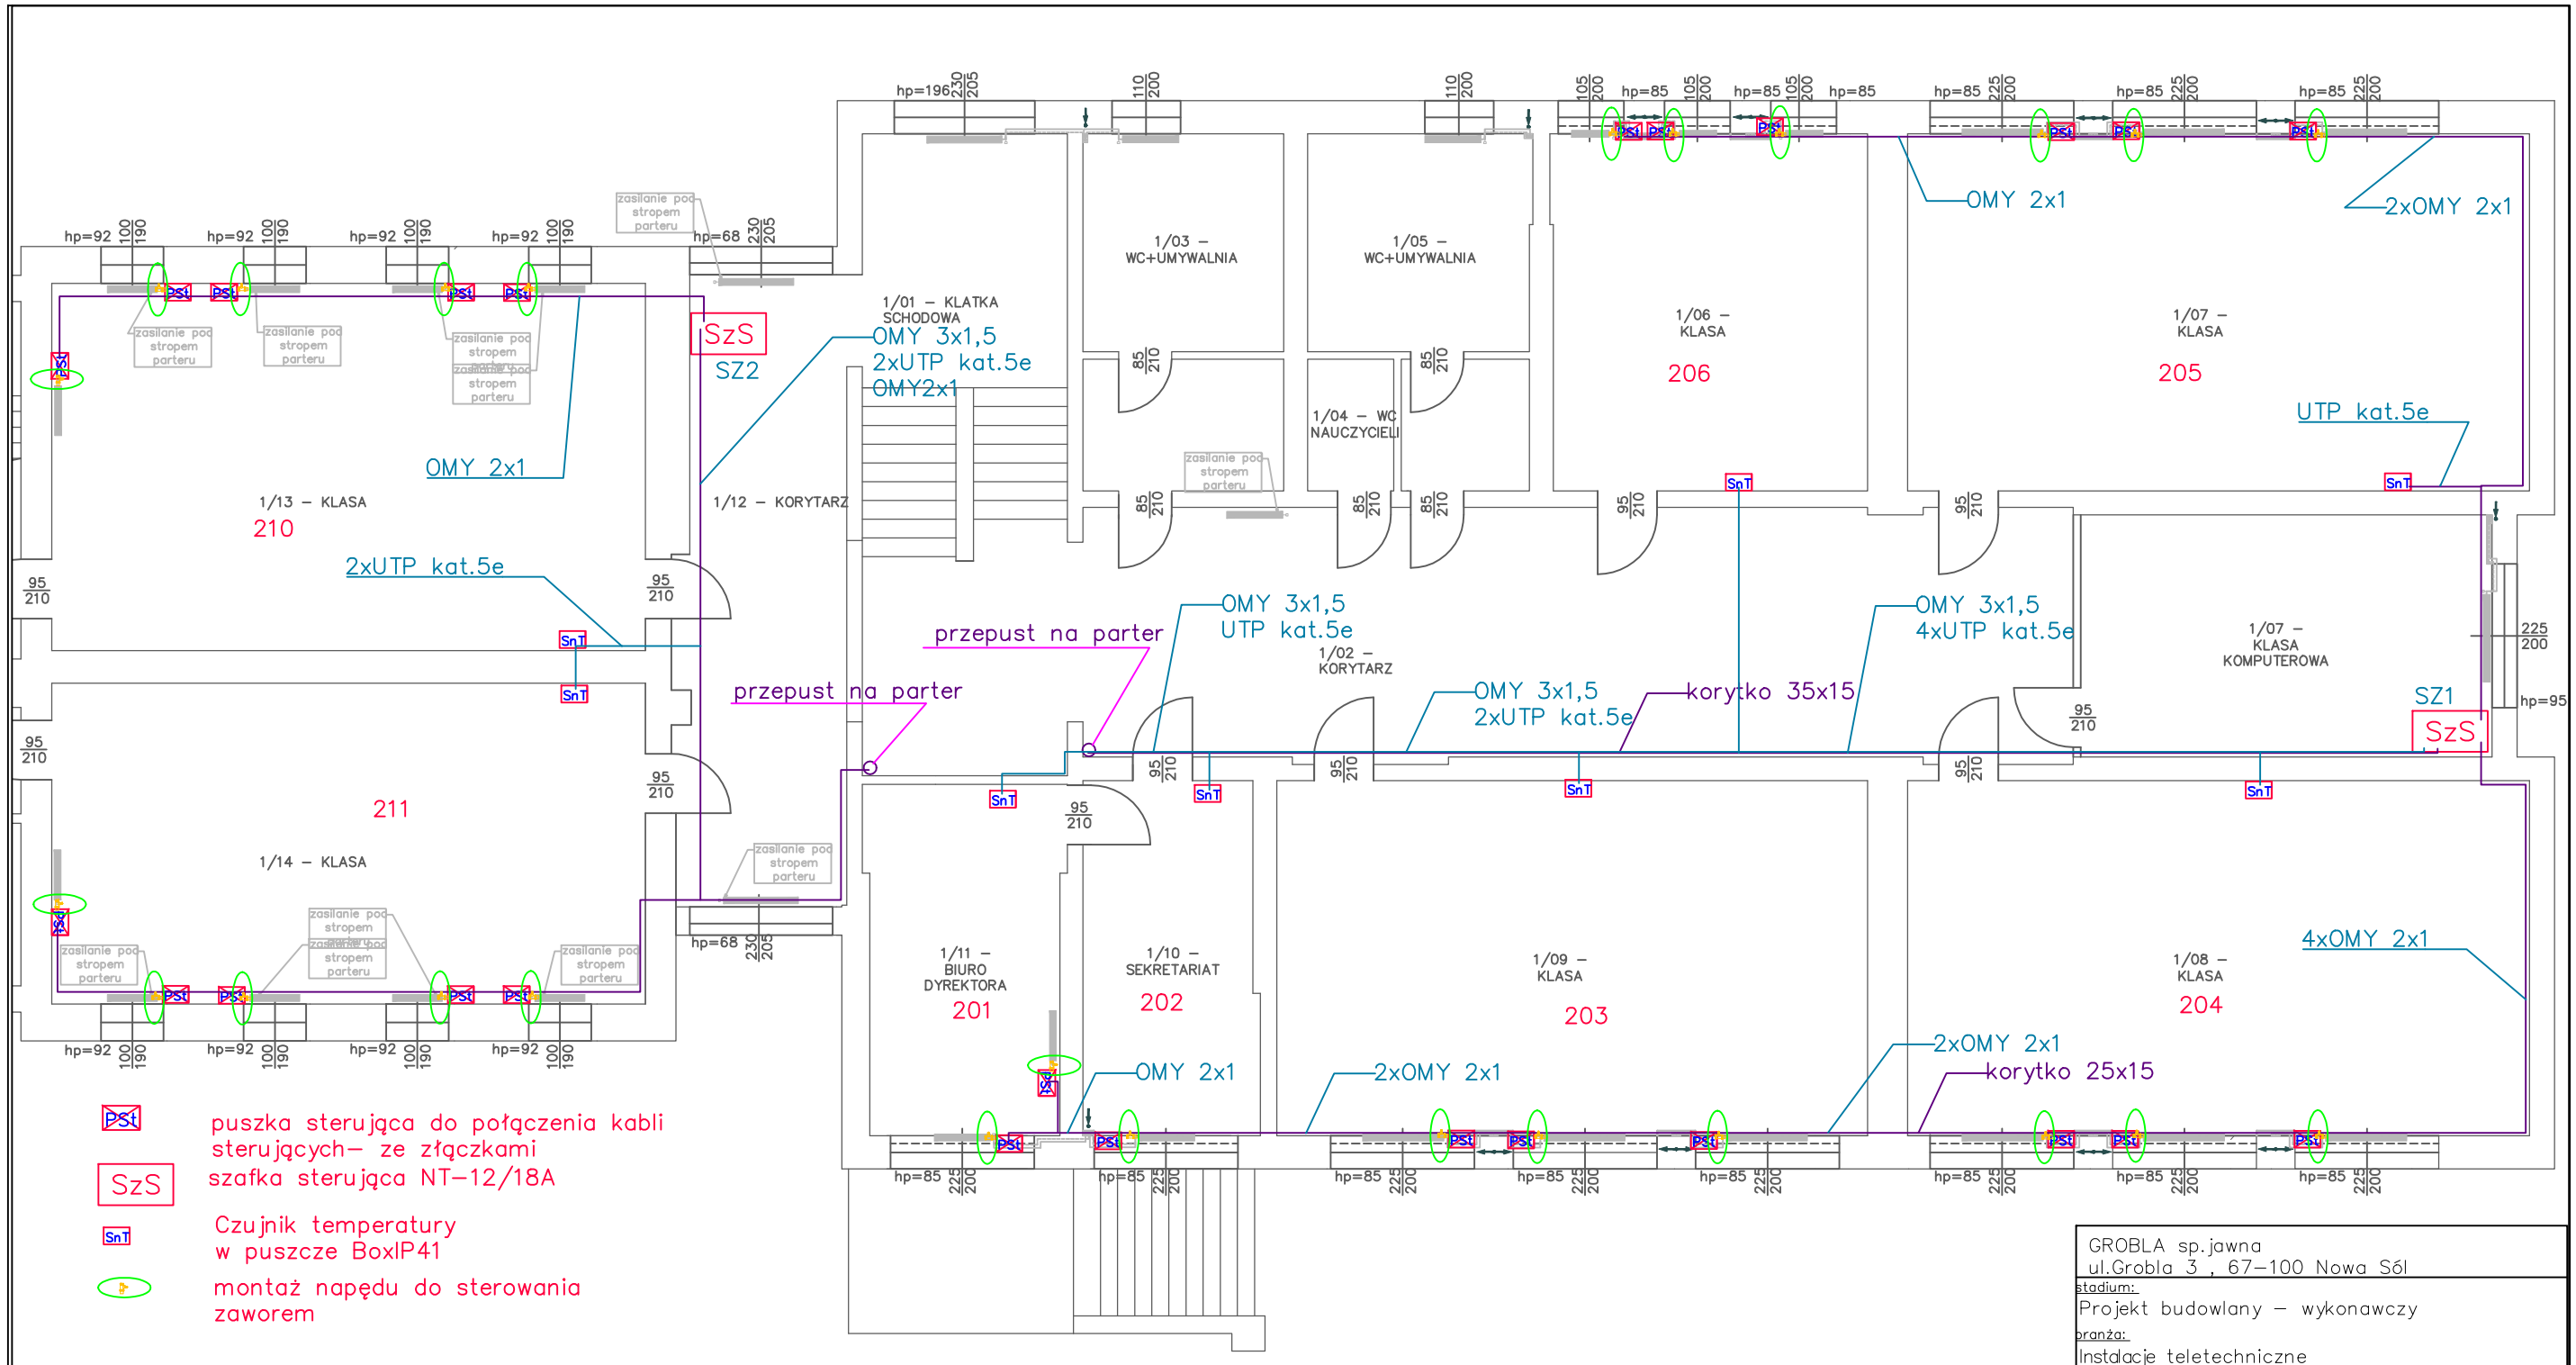

Pst — puszka sterująca do połączenia kabli sterujących– ze złączkami

SzS — szafka sterująca NT–12/18A

SnT — Czujnik temperatury w puszcze BoxIP41

montaż napędu do sterowania zaworem

Do sterowania pracą zaworów użyty będzie napęd termohydrauliczny
Połączenia okablowania napędu wykonać w puszcze sterującej Pst.
Elememtem wykonawczym układu jest zestaw zawór
plus napęd 24V

GROBLA sp.jawna
ul.Grobla 3 , 67–100 Nowa Sól

stadium:
Projekt budowlany – wykonawczy

branża:
Instalacje teletechniczne

tytuł:
Sterowanie centralnym ogrzewaniem – rzut piętra

obiekt:
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza

adres:
ul. Marii Markiewiczowej 7
67–100 Niedoradz

opracował: mgr inż. Jerzy Stańczyk — podpis:

projektant: inż. Stanisław Stępniak
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej nr 171/72/Zg — podpis:

skala:	data:	nr rys.:
1:100	14.03.16	S.co–01