


Schemat zasilania budynku domu przedpogrzebowego w Otyniu

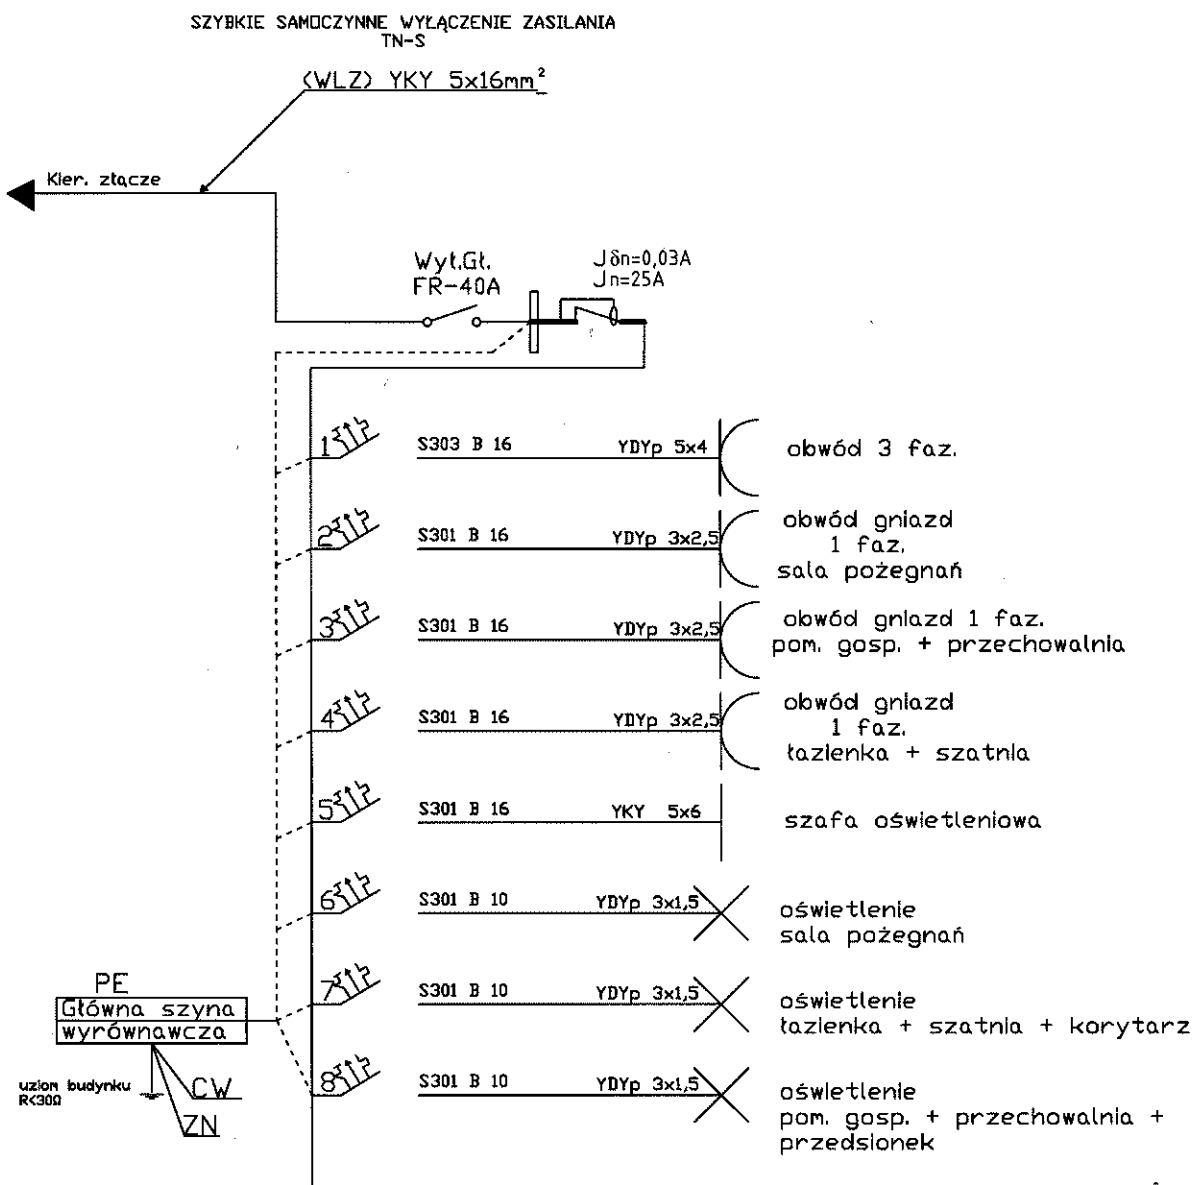

Robert Gumański
Robert Gumański
mgr inż. 08.04.78
upr. bud. nr 0-000.00/94/78
5.2.1.5.1.7.10 ust. 1 pkt 4 lit. a)
upr. inż. w Tel. Górn. 100-107.02

ZDZISŁAW WALCZAK
upr. bud. nr 117/92/Lw
do projektowania, nadzorowania
i kierowania robotami elektrycznymi

OBIEKT: DOM POGRZEBOWY		
ADRES: OTYŃ DZ.NR. 17/2		
INWESTOR: URZĄD GMINY OTYŃ UL. RYNEK 1 67-106 OTYŃ		
TREŚĆ RYSUNKU: SCHEMAT ZASILANIA		
PROJEKTANT: Walczak Zdzisław upr.bud.nr 117/92/LV		PROJEKTANT:
DATA: LUTY 2012	SKALA 1:100	RYS. NR. 3