


STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Montuski 3 B
67-100 Nowa Sól



- NR.1 - 6 szt.
Oprawy Thorn Garbo zwieszana duża
- NR.2 - 12 szt.
Oprawy Thorn Garbo naścienna
- NR.3 - 4 szt.
Oprawy Thorn Garbo zwieszana mała
- NR.4 - 1 szt.
Plafon łazienkowy IP44
- NR.5 - 2 szt.
Plafoniera zewnętrzna Thorn Concept IP65


- ↶ - wtycznik jednobiegunowy
- ↷ - wtycznik dwubiegunowy
- GSU - szyna wyrównawcza
- SD - szafa oświetleniowa
- RG - rozdzielnia główna
- ⌚ - gn. wtykowe 1-faz 10/16A
- ⌚³ - gn. wtykowe 3-faz 5 stykowe
- przewody instalacji oświetlenia YDY 3x1,5/750V
- przewody instalacji gniazd wtykowych YDY 3x2,5/750V
- pod umywalką projektuje się przepływowy podgrzewacz elektryczny

Zdzisław Walczak
Zdzisław Walczak
ul. Rynek 1, 67-106 Nowa Sól
tel. 71 724 10 10
e-mail: z.walczak@wp.pl
wpis. 1094 07/02

ZDZISŁAW WALCZAK
upr. bud. nr 117/92/Lw
do projektowania, nadzorowania
i kierowania robotami elektrycznymi

OBIEKT: DOM POGRZEBOWY		
ADRES: OTYŃ DZ.NR. 17/2		
INWESTOR: URZĄD GMINY OTYŃ UL. RYNEK 1 67-106 OTYŃ		
TREŚĆ RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA ELEKTRYCZNA		
PROJEKTANT: Walczak Zdzisław upr.bud. nr 117/92/Lw	PROJEKTANT:	
DATA: LUTY 2012	SKALA 1:100	RYS. NR. 2

Schemat zasilania budynku domu przedpogrzebowego w Otyniu

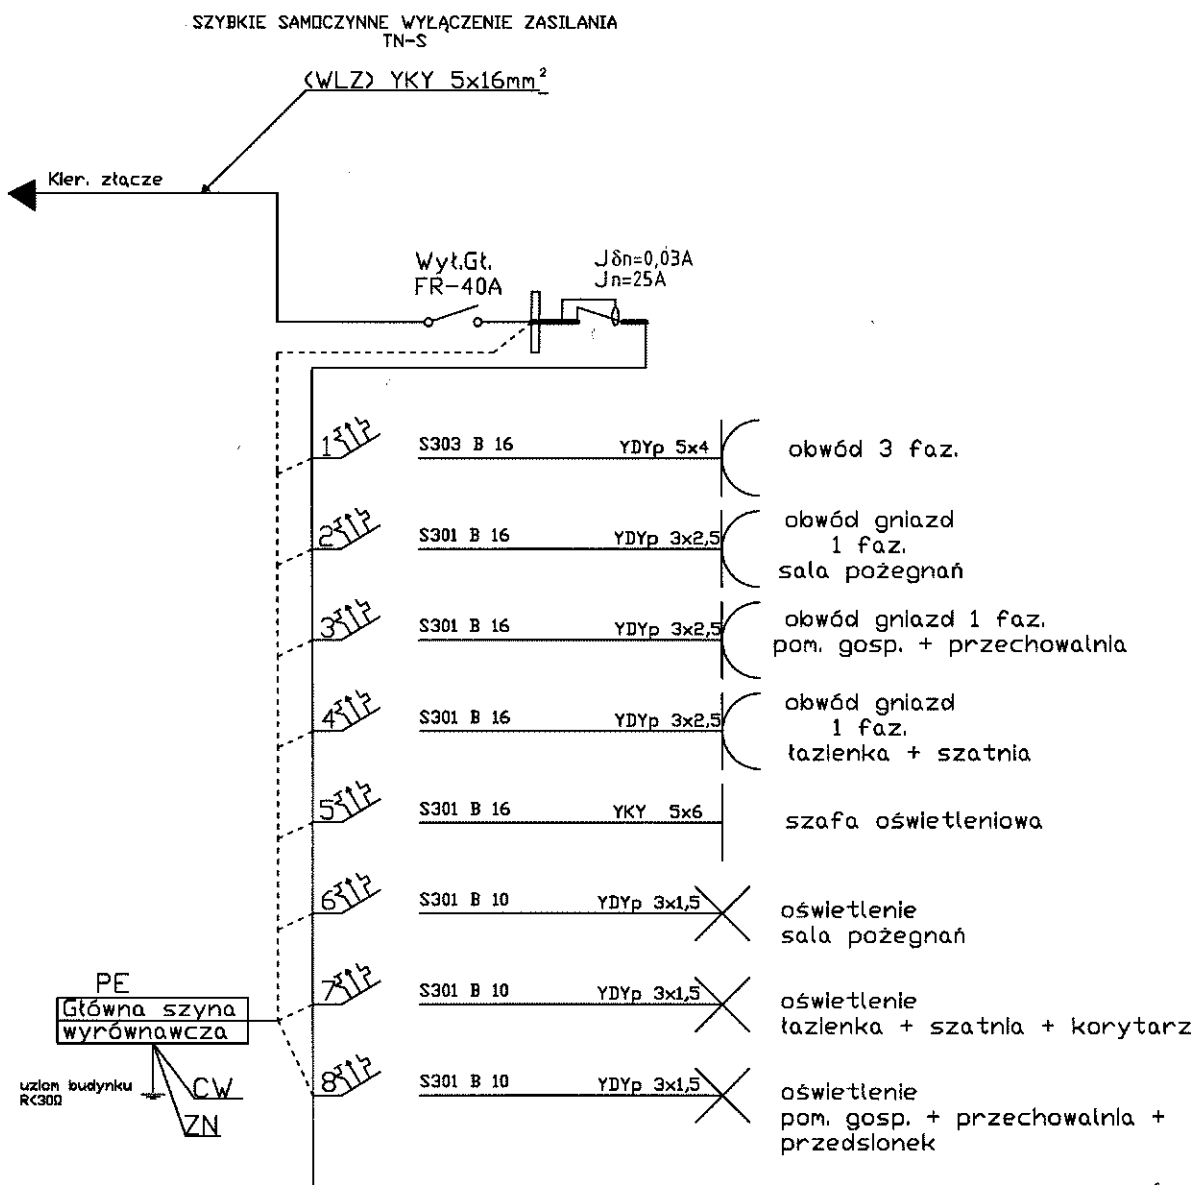

[Signature]
Robert Czumański
mgr inż. Elektryk
upr. bud. nr ewid. 20/92/73
5 2.1.5.1.7.13 ust. 1 pkt 4 lit. d)
wyd. 0.01 w J. G. G. 1994.07.02

ZDZISŁAW WALCZAK
upr. bud. nr 117/92/Lw
do projektowania, nadzorowania
i kierowania robotami elektrycznymi

OBIEKT: DOM POGRZEBOWY		
ADRES: OTYŃ DZ.NR. 17/2		
INWESTOR: URZĄD GMINY OTYŃ UL. RYNEK 1 67-106 OTYŃ		
TREŚĆ RYSUNKU: SCHEMAT ZASILANIA		
PROJEKTANT: Walczak Zdzisław upr.bud.nr 117/92/LW		PROJEKTANT:
DATA: LUTY 2012	SKALA 1:100	RYS. NR. 3