

Gorzów Wlkp. dnia 07.02.2017 r.

Znak : ZWTP / 0043 / 17

WARUNKI TECHNICZNE **(docelowe)**

podłączenia wody, odprowadzenia ścieków oraz wód deszczowych z działek o nr ew.
2317/4, 2318, 2321/3, 2321/5, 2321/6, 2321/7, 2321/4, 2566/2, cz. dz. nr 2555/2 położonych
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej- Teatralnej (Centrum Edukacji Zawodowej).

Do projektu.....

URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.

Inwestor.....

ul. Sikorskiego 3 -4
66 – 400 Gorzów Wlkp.

podania warunków technicznych

Po zapoznaniu się z wnioskiem dotyczącym.....
ustala się następujące warunki techniczne:

1. Lokalizacja przewodów ulicznych naniesiona na planie sytuacyjno -wysokościowym, załącznik
do niniejszego protokołu :

przewód wodociągowy Ø 225/90 mm PE w ul. Warszawskiej, zgodnie z załączoną mapą
przewód wodociągowy Ø 150 mm żeliwny w ul. Teatralnej, zgodnie z załączoną mapą

kolektor sanitarny Ø 1200mm w ul. Warszawskiej, zgodnie z załączoną mapą
kanał sanitarny Ø 200 mm kamionkowy w ul. Teatralnej/ Szpitalnej, zgodnie z załączoną mapą

kanał deszczowy Ø 400 betonowy w ul. Warszawskiej/Szpitalnej , zgodnie z zał. mapą - za
zgoda Właściciela t.j. Urząd Miasta Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu
Publicznego

/ dane techniczne dotyczące przewodu , średnic , materiału /

2. Ustalenie charakterystyki ilości i możliwości dostarczania wody .
Ilość wody określi projektant lub odbiorca

3. Ciśnienie dyspozycyjne wody w sieci wodociągowej jak w punkcie 1wynosi średnio:
0,2 MPa (2 bary).

Wodomierz należy zamontować w studni

4. Sposób i miejsce pomiaru wody
wodomierzowej, zlokalizowanej na granicy działki z dostępem od strony drogi lub
w pomieszczeniu wydzielonym i zamykanym za pierwszą ścianą budynku, a rozwiązanie
techniczne należy przedstawić w projekcie budowlanym.

Wodomierz należy zamontować na konsoli.

*Dopuszcza się montaż wodomierza głównego jedynie w pozycji poziomej min. 0,5 m nad
posadzką.*

5. Możliwość ścieków bytowych i przemysłowych :

Ścieki bytowe z obiektu j.w. należy odprowadzić do istniejącej kanalizacji sanitarnej,
zgodnie z załączoną mapą Ścieki odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej muszą
odpowiadać parametrom zawartym w rozporządzeniach –patrz str. 3 **UWAGI**.

UWAGA : w przypadku skanalizowania piwnic i innych pomieszczeń należy
stosować zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dział IV, Rozdz. II, § 124 oraz PN-B-01707.

6. *Możliwość odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:*
 - a) Wody opadowe i roztopowe należy odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej. Zgodę na włączenie i szczegółowe warunki przyłączenia do kanalizacji deszczowej oraz potwierdzenie stanu technicznego istniejącej kanalizacji deszczowej należy uzyskać od Właściciela j. w.
 - b) Wody opadowe i roztopowe odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej muszą odpowiadać warunkom zawartym w "Prawie wodnym" oraz „Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”.
7. Konieczność i sposób wstępnego oczyszczania ścieków. Odprowadzane ścieki winny odpowiadać warunkom i parametrom określonym w odrębnych przepisach oraz w umowie na odprowadzenie ścieków.
8. W przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska (patrz str. 3 UWAGI) Inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
9. *Lokalizacja części istniejącego uzbrojenia wod.-kan. na terenie miasta Gorzowa Wlkp. może nie pokrywać się z inwentaryzacją geodezyjną naniesioną na mapie. Przed przystąpieniem do projektowania oraz wykonania robót ziemnych należy bezwzględnie ustalić i potwierdzić w projekcie budowlanym lokalizację istniejących przewodów.*
10. Wykonane przewody wod – kan. należy zgłosić przed zasypaniem do zainwentaryzowania geodezyjnego.
11. Niniejsze warunki techniczne nie stanowią zapewnienia realizacji i finansowania inwestycji.
12. *Warunki techniczne ważne są przez okres 2 lat od daty wystawienia.*
13. *Roboty na czynnych sieciach wodociągowych będących w eksploatacji PWiK Sp. z o. o., w trakcie których dochodzi do bezpośredniego kontaktu z wodą pitną wykonywane są tylko przez PWiK Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.*
14. Za zaworem głównym, za wodomierzem należy bezwzględnie zamontować zawór zwrotny – antyskażeniowy.
15. Instalację wodociągową wewnętrzną należy zabezpieczyć odpowiednio dobranymi do potrzeb filtrami mechanicznymi.
16. *Do odbioru technicznego inwentaryzację geodezyjną wykonanych przyłączy wod - kan.. należy przedłożyć na mapie i nośniku elektronicznym.*
17. *Do odbioru końcowego należy bezwzględnie oznakować zabudowane uzbrojenie zgodnie z PN-86-B-09700.*
18. *Niniejsze warunki techniczne muszą być załączone do PROJEKTU BUDOWLANEGO. W zakresie kanalizacji deszczowej PROJEKT podlega dodatkowo uzgodnieniu z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.*
19. *PROJEKT BUDOWLANY należy przedłożyć w PWiK Sp. z o.o. – Biuro Obsługi Klienta ul. Ślęska 95 celem uzgodnienia.*
20. *Przed przystąpieniem do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy warunki jej realizacji uzgodnić z PWiK Sp. z o.o. zgodnie z § 29 punkt 2, 3, 4 „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Gorzowie Wlkp. „*

21. *PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. nie odpowiada za naniesione na mapach geodezyjnych rzędne posadowienia sieci wod-kan. Przed przystąpieniem do projektu budowlanego zaleca się sprawdzić rzeczywiste rzędne przewodów wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.*
22. *Rozbudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych każdorazowo musi odbywać się w uzgodnieniu z PWiK Sp. z o.o.*
- 23 *Zastrzega się możliwość egzekwowania na etapie odbiorów technicznych konieczności wykonywania inspekcji telewizyjnej odbieranych kanałów sanitarnych.*

WARUNKI ZASILANIA PLACU BUDOWY

1. W przypadku braku możliwości zamontowania wodomierza dopuszcza się możliwość rozliczania za pobór wody do celów zasilania placu budowy według ustalonego ryczału .
2. Włączenie do przewodu rozdzielczego i przyłącze wodociągowe do wys. obiektu j.w. należy realizować jako rozwiązanie docelowe .
3. Dopuszcza się instalowanie wodomierza w sposób tymczasowy np. w zamykanej , zabezpieczonej skrzyni .

DODATKOWE DANE :

Zaleca się wykonanie podłączenia do obiektu jw. z rur polietylenowych. Ponadto zaleca się zastosowanie armatury z żeliwa sferoidalnego z oringowym uszczelnieniem trzpienia i miękkim uszczelnieniem klina.

.....
UWAGI: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 05.233.1988 z dnia 30 listopada 2005 r.)
.....

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 w sprawie sposobu realizacji dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. (Dz. U. Nr 136 poz. 964 z dnia 14 lipca 2006 r.)
.....

Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju

Z-ca KIEROWNIKA
DZIAŁU INWESTYCJI I ROZWOJU


mgr inż. Tomasz Czornak
.....

Prezes Zarządu


CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
mgr inż. Tomasz Surdacki

MIĘSTO GORZÓW W. M. K
KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

Skala 1 : 1000

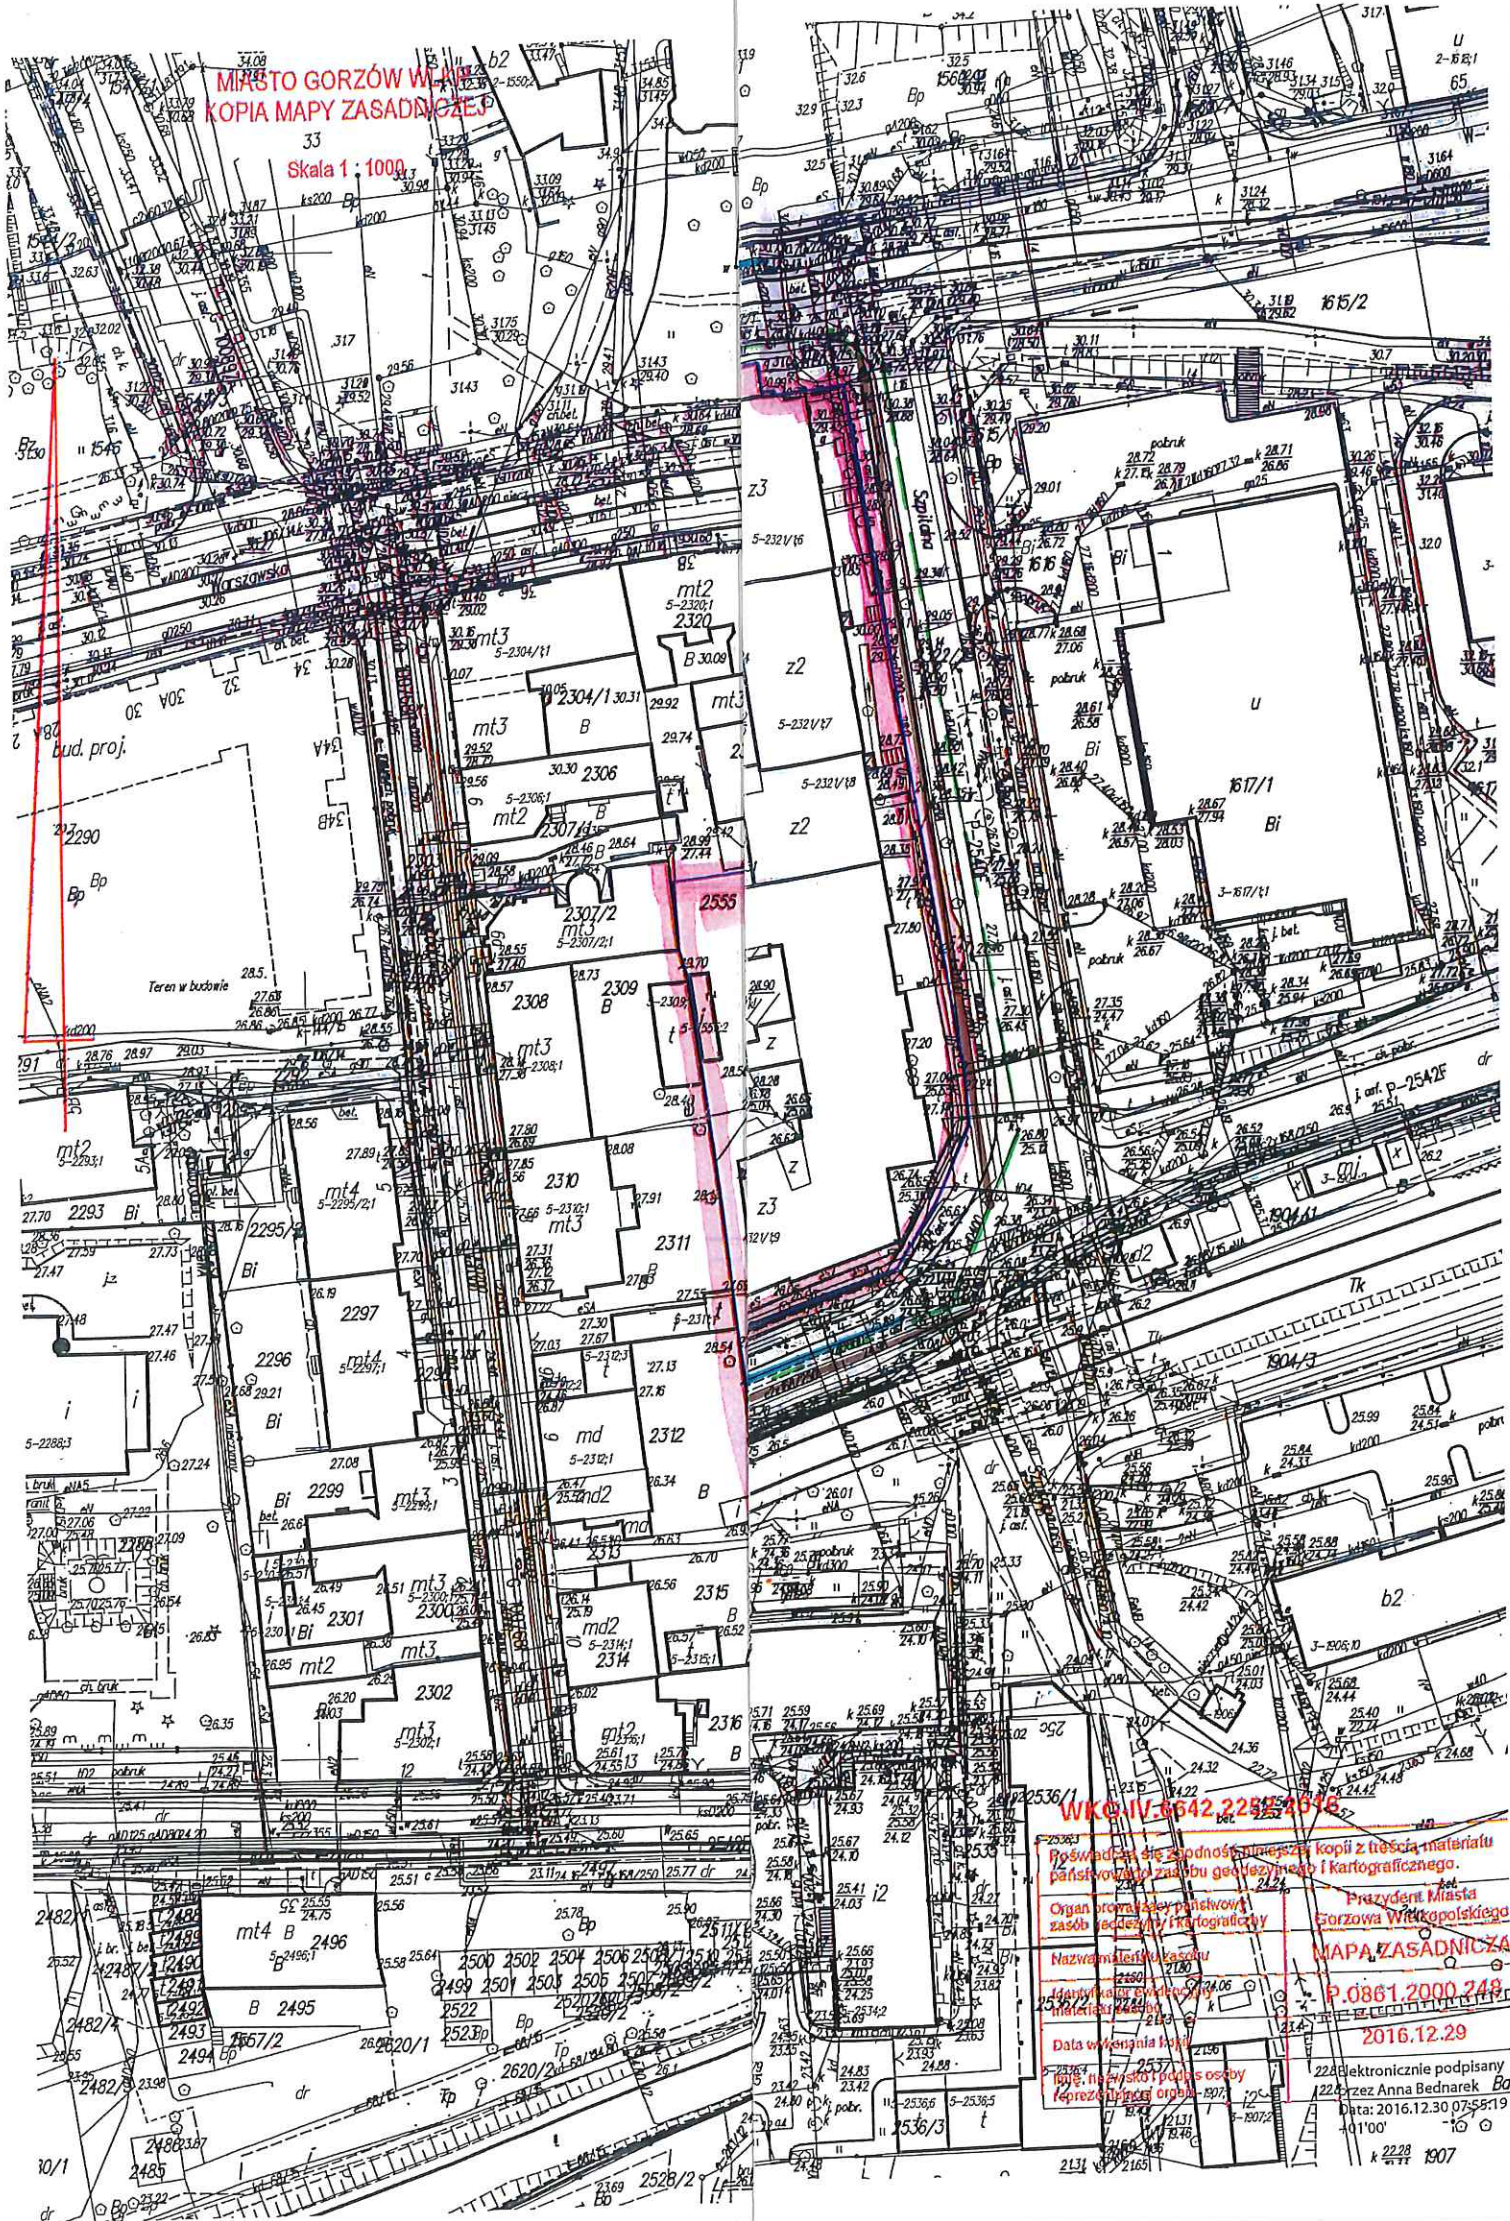

WKO-IV-6542.2252.2516

Przyświadczenie zgodności z treścią materiału
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Organ opracowywania planów i
zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Nazwa i adres biurowy
Adres i telefon biurowy
Data wystawienia kopii
Elektronicznie podpisany
Data: 2016.12.30 07:58:19
1:000

100

101


102

103

104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

**MIASTO GORZÓW W KŁ
KOPIA MAPY ZASADNICZEJ**

Skala 1 : 1000

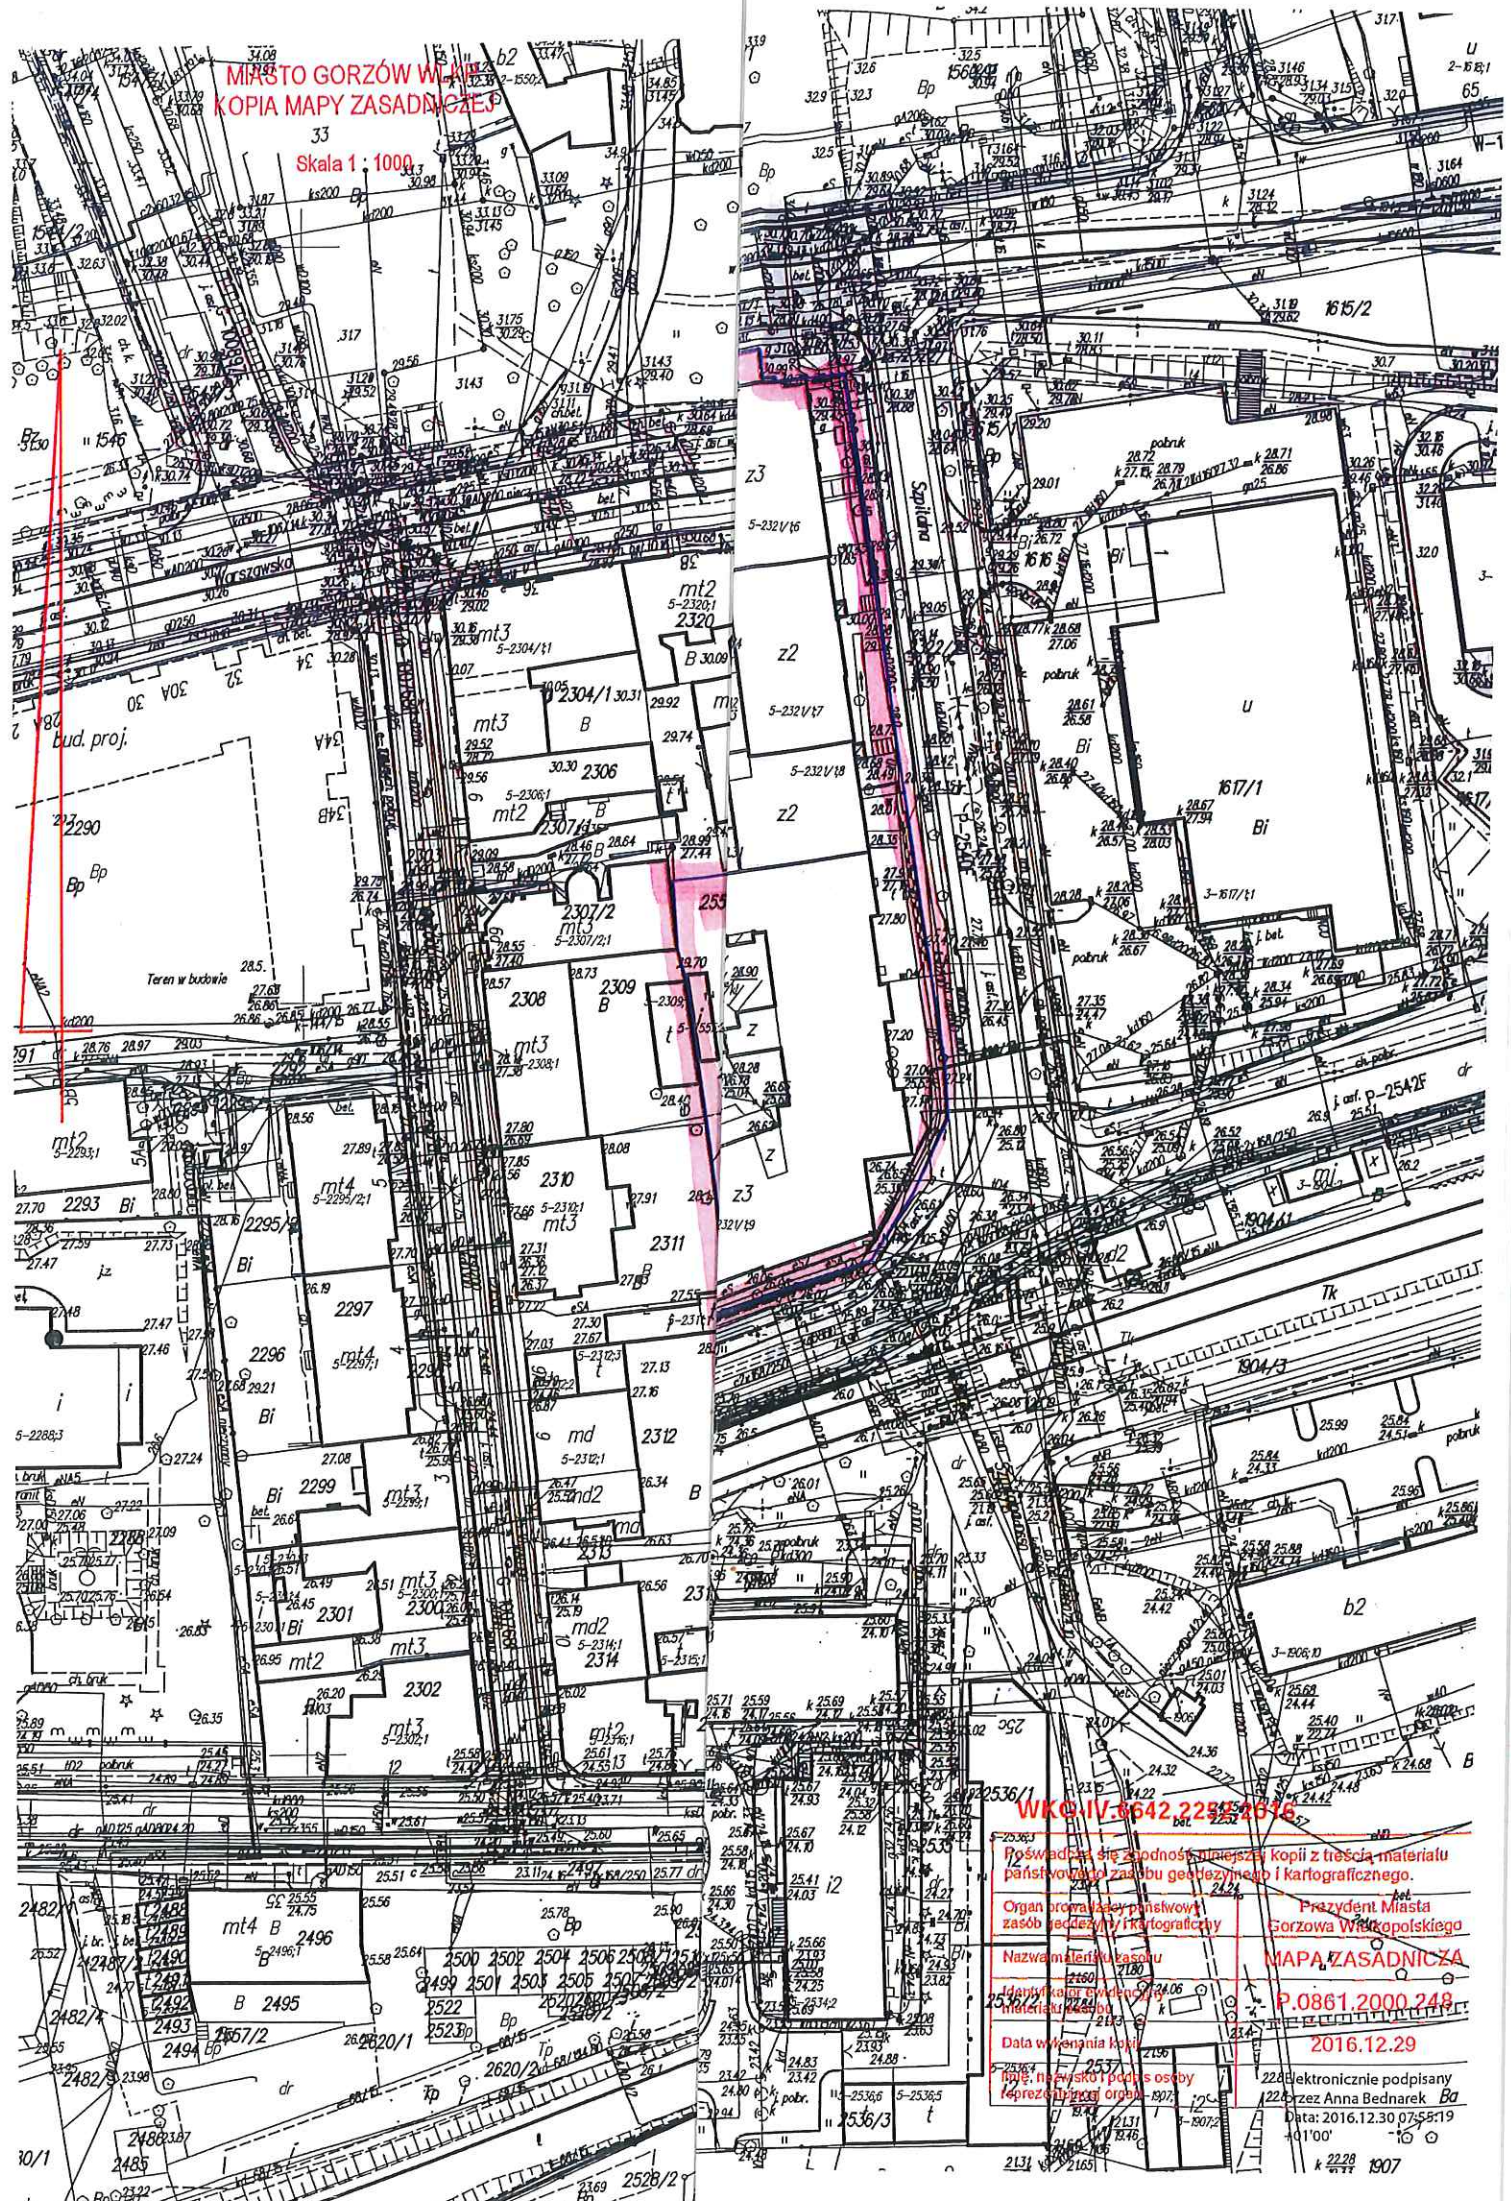


WKo IV-642.225.2016

Poświadczam, że zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	
Organ prowadzący państwową zasob geodezyjny i kartograficzny	Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Nazwa i adres biurowy	MAPA ZASADNICZA
Identyfikator ewidencyjny	P.0861.2000.248
Data wydania kopii	2016.12.29
Kopie: na życzenie i podpis osoby reprezentującej organ	228 elektronicznie podpisany przez Anna Bednarek Ba
	Data: 2016.12.30 07:58:19
	1:0'00"
	1907

MIĘSTO GORZÓW WL.
KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

Skala 1 : 1000

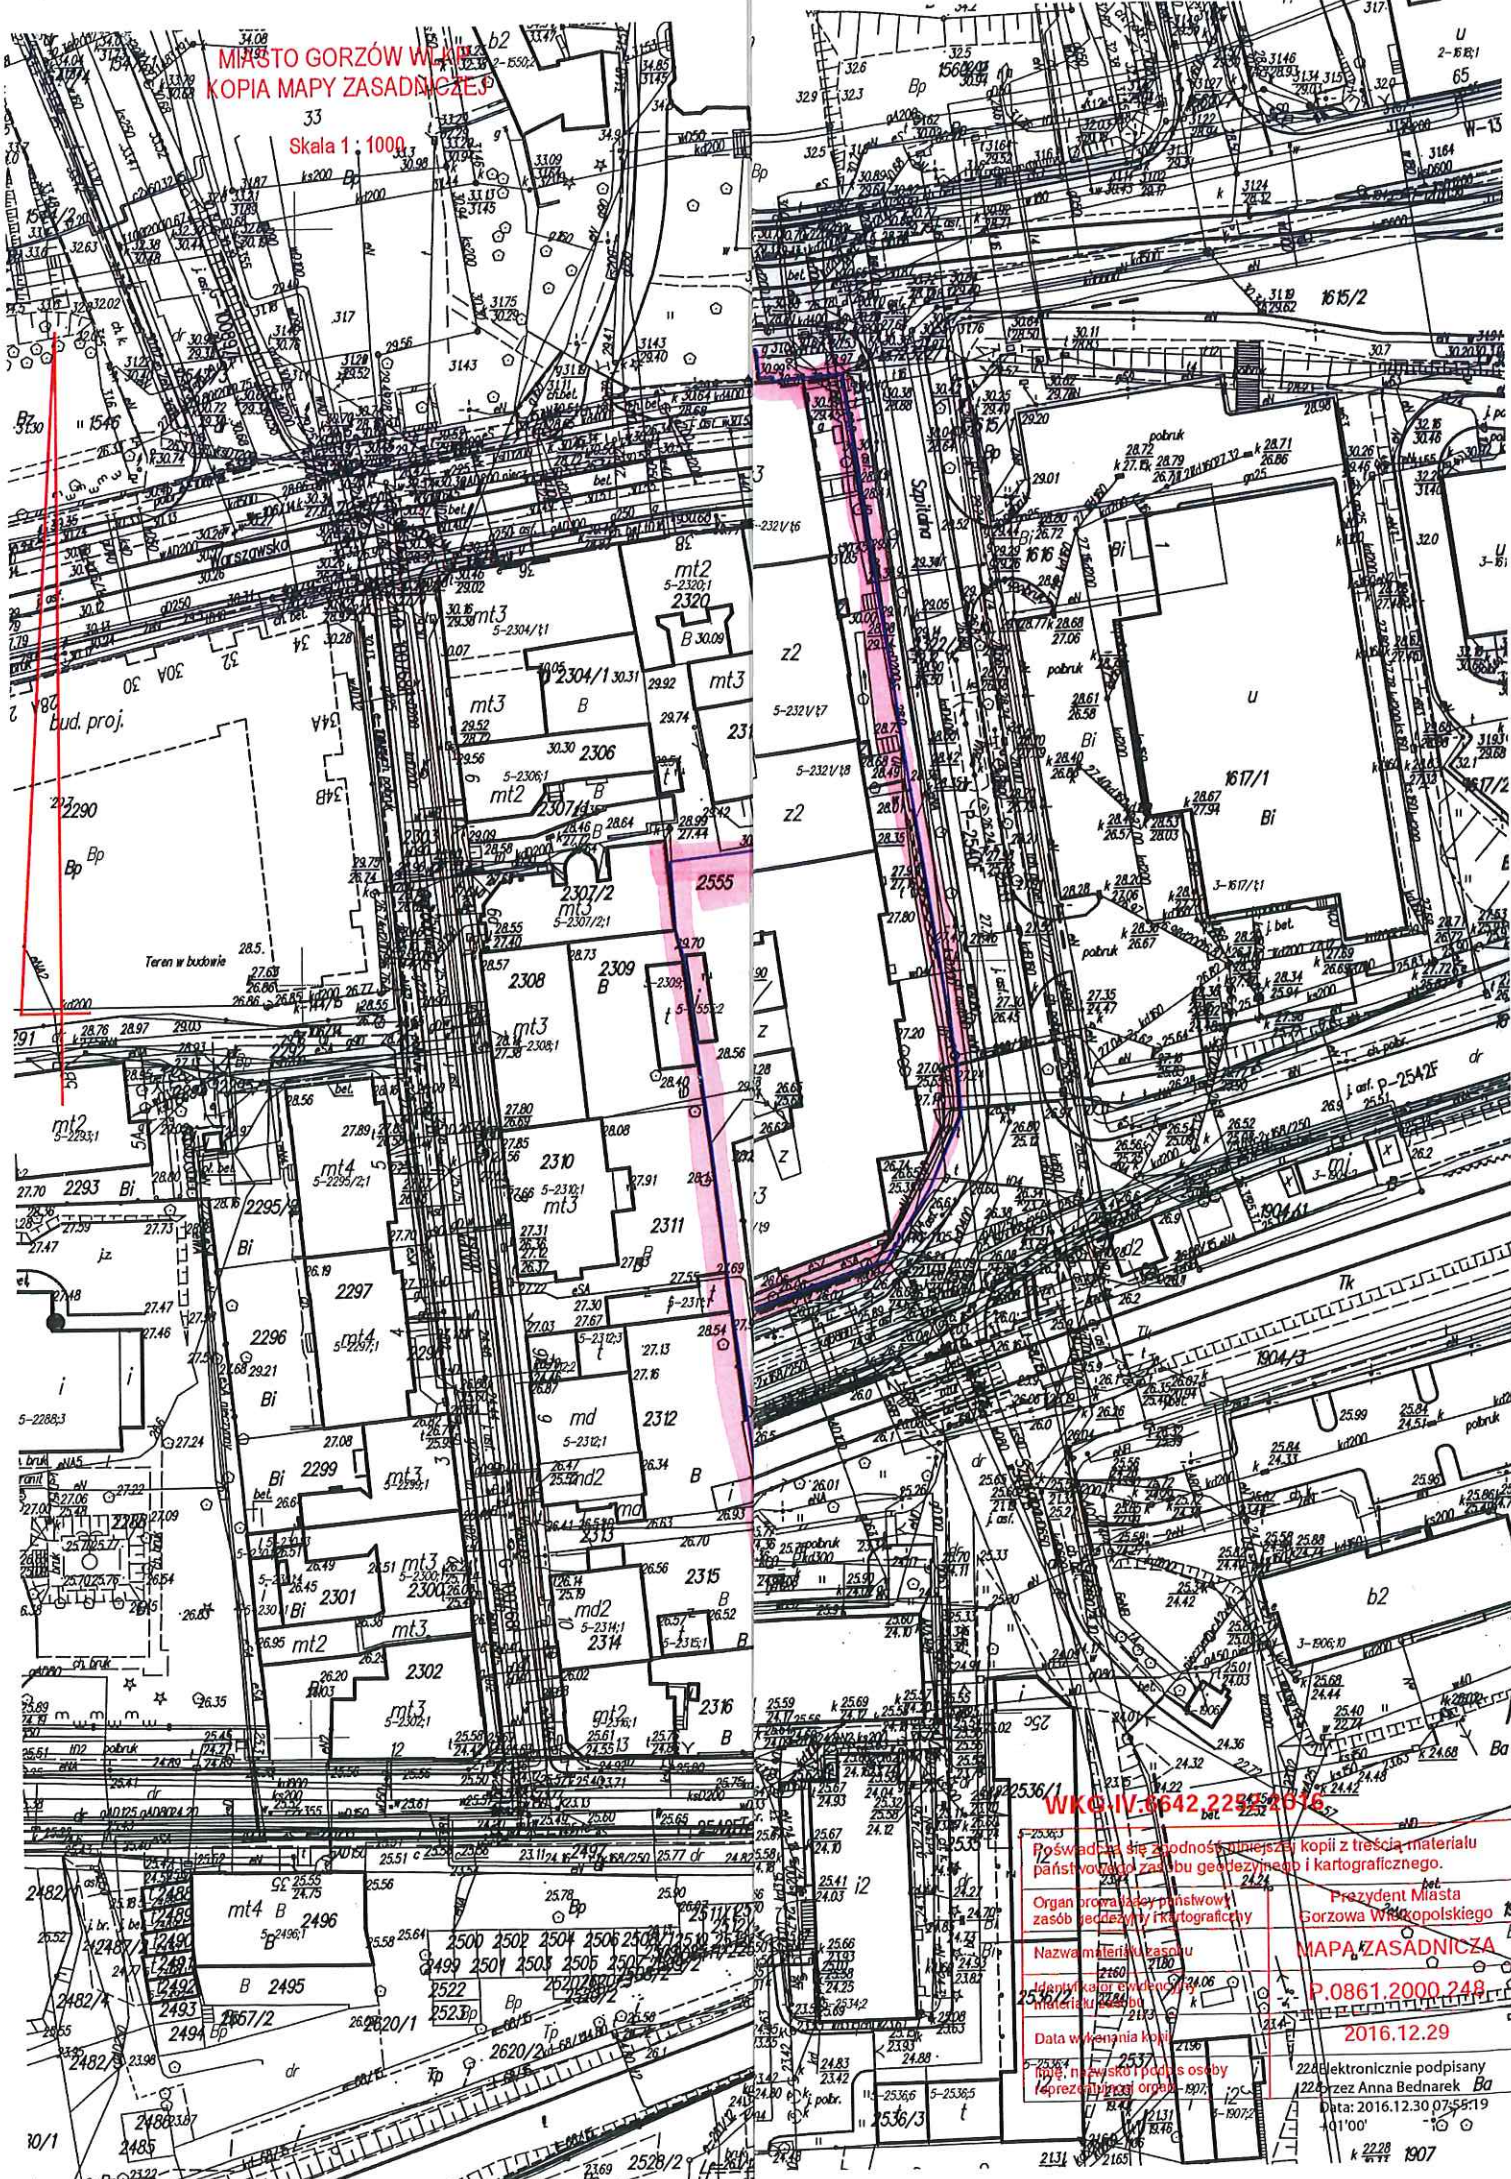

WKQ-IV.6642.2255.2016

Poswiadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Nazwa materiału zasobu

Identyfikacja ewidencyjna

Data wykonania kopii

Imię, nazwisko i podpis osoby (reprezentującej organ)

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

MAPA ZASADNICZA

P.0861.2000.248

2016.12.29

Elektronicznie podpisany

Anna Bednarek

Data: 2016.12.30 07:58:19

1:000

1907

