


ISTNIEJĄCY BUDYNEK DYDAKTYCZNY



SCHEMATY INSTALACJI WODY LODOWEJ

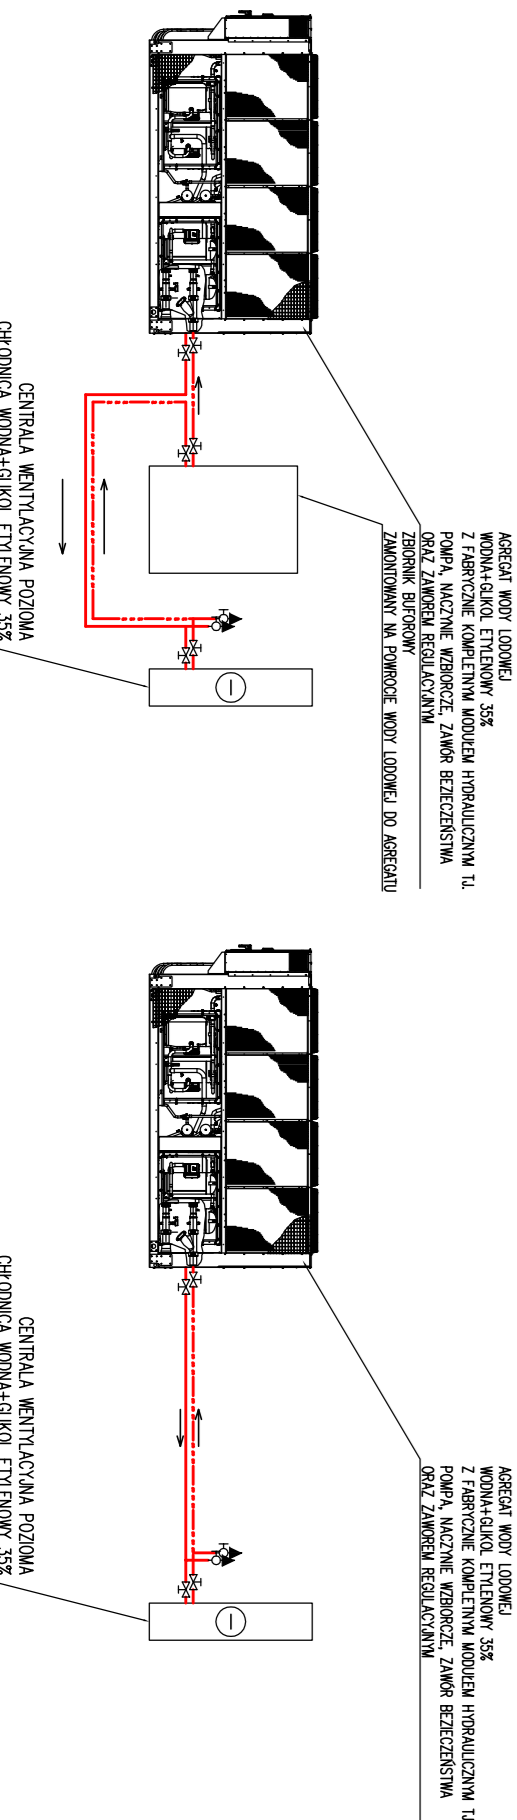

Minimalne wymiary okadów termicznych w przewodach o przekroju kołowym		
Średnica przewodu	Minimalna wysokość nadłożenia przewodu w zależności od przekroju	
mm	A (okładka)	B (okładka)
20	300	100
25	350	120
32	400	150
40	450	200
50	500	250
63	550	300
80	600	350
100	650	400
125	700	450
160	750	500

