


Tablica TP / TW 230/400V TN-S (sekcja nierezewowana)

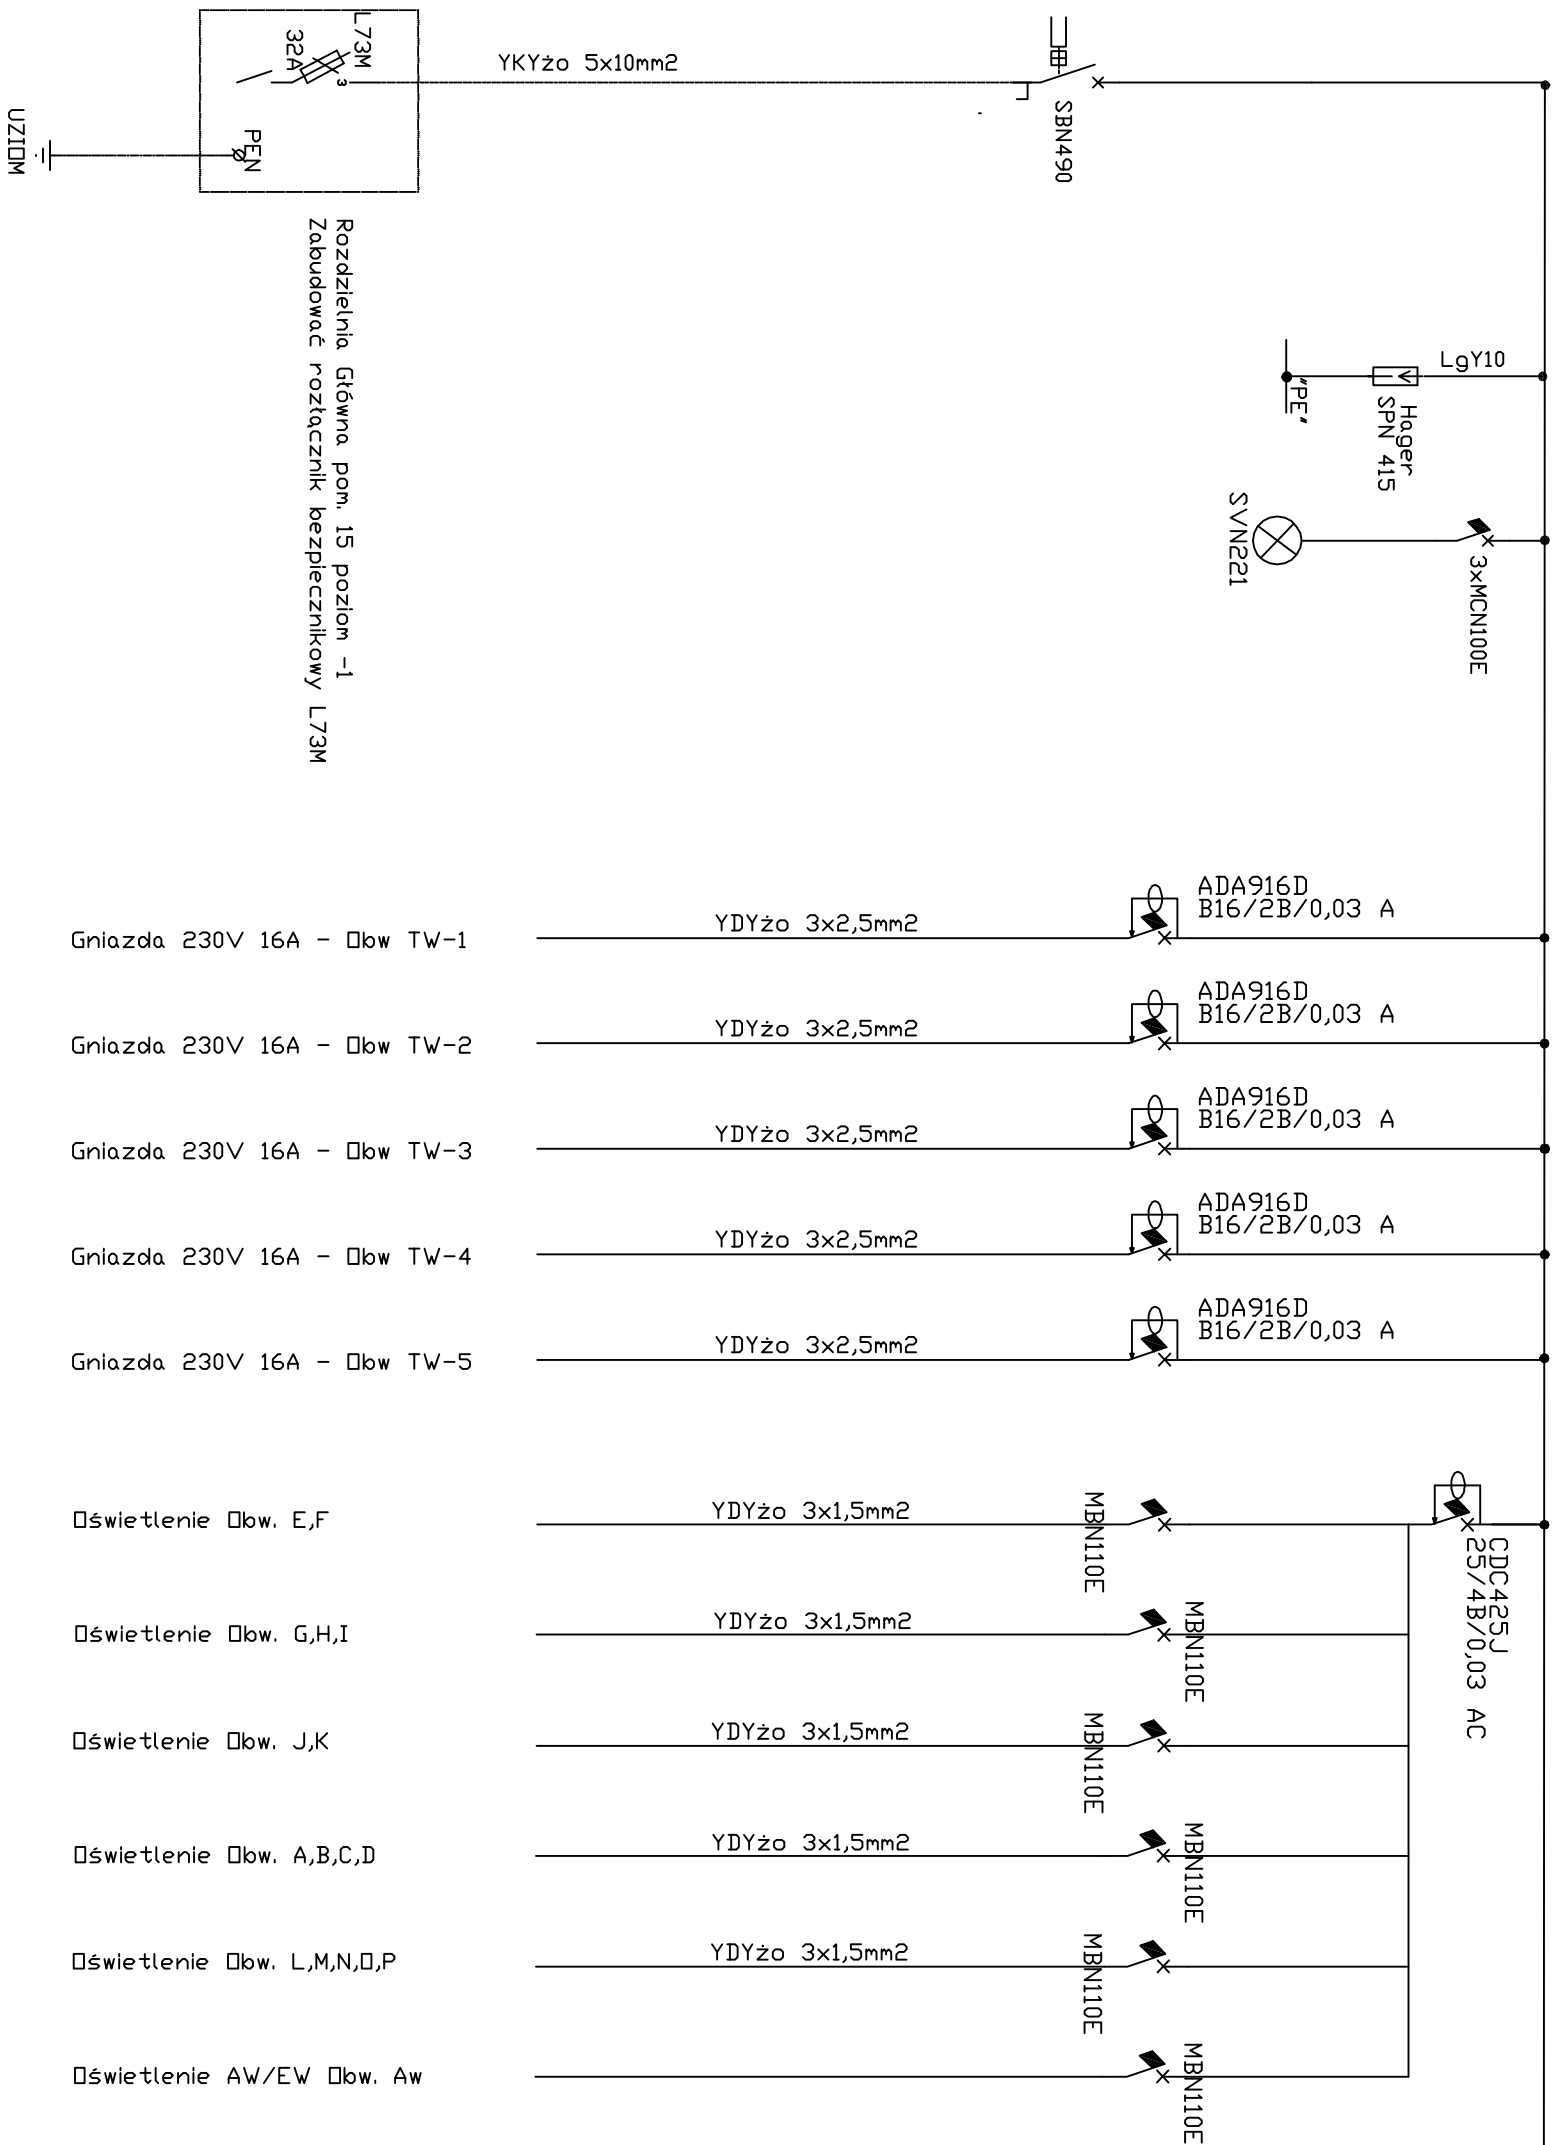

Tablica rozdzielcza metalowa II kl. izozacji, IP44 o wymiarach 550x205x2000 wyposażona w zamek.

Należy zbudować w jednej obudowie 3 sekcje tj.

1. TP/TPW niezrezerwowaną - obwody niezrezerwowane ogólnego przeznaczenia;
2. TPW rezerwowaną - potrzeby KWP;
3. TWR rezerwowaną - potrzeby Monitoringu miejskiego.

INWESTYCJA		
Adaptacja pomieszczeń policji na potrzeby Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp."		
ADRES INWESTYCJI		
Dziąłka nr ewid. 699, obręb 2 Górczyn, jedn. ewid. 086101_1 M. Gorzów Wlkp., ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122		
INWESTOR		
Miasto Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN LAMPRECHT ul. Nadbrzeżna 17/44, 66-400 Gorzów Wlkp.		
BRANŻA		
ELEKTRYCZNA		
PROJEKTANT	upr. nr	podpis
mgr inż. Grzegorz Bytniewski	LUR/GJ/0006/FWOE/05 upr. w sprawie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych	
mgr inż.	elektroenergetycznych	
Michał Putowski		
SPRAWDZAJĄCY		
mgr inż. Tomasz Dziwański	WKP/0433/POE/16 upr. w szczególności inсталacyjnych w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	podpis
NAZWA RYSUNKU		
SCHEMAT ROZDZIELNI TP/TW 1/2		
KALA	DATA	
SKALA	19.03.2019 r.	
STADIUM	NUMER RYSUNKU	STRONA NR
PROJEKT BUDOWLANY	E-6	16