


Tablica TPR 230/400V TN-S (sekcja rezerwowana zasilana z UPS KMP)

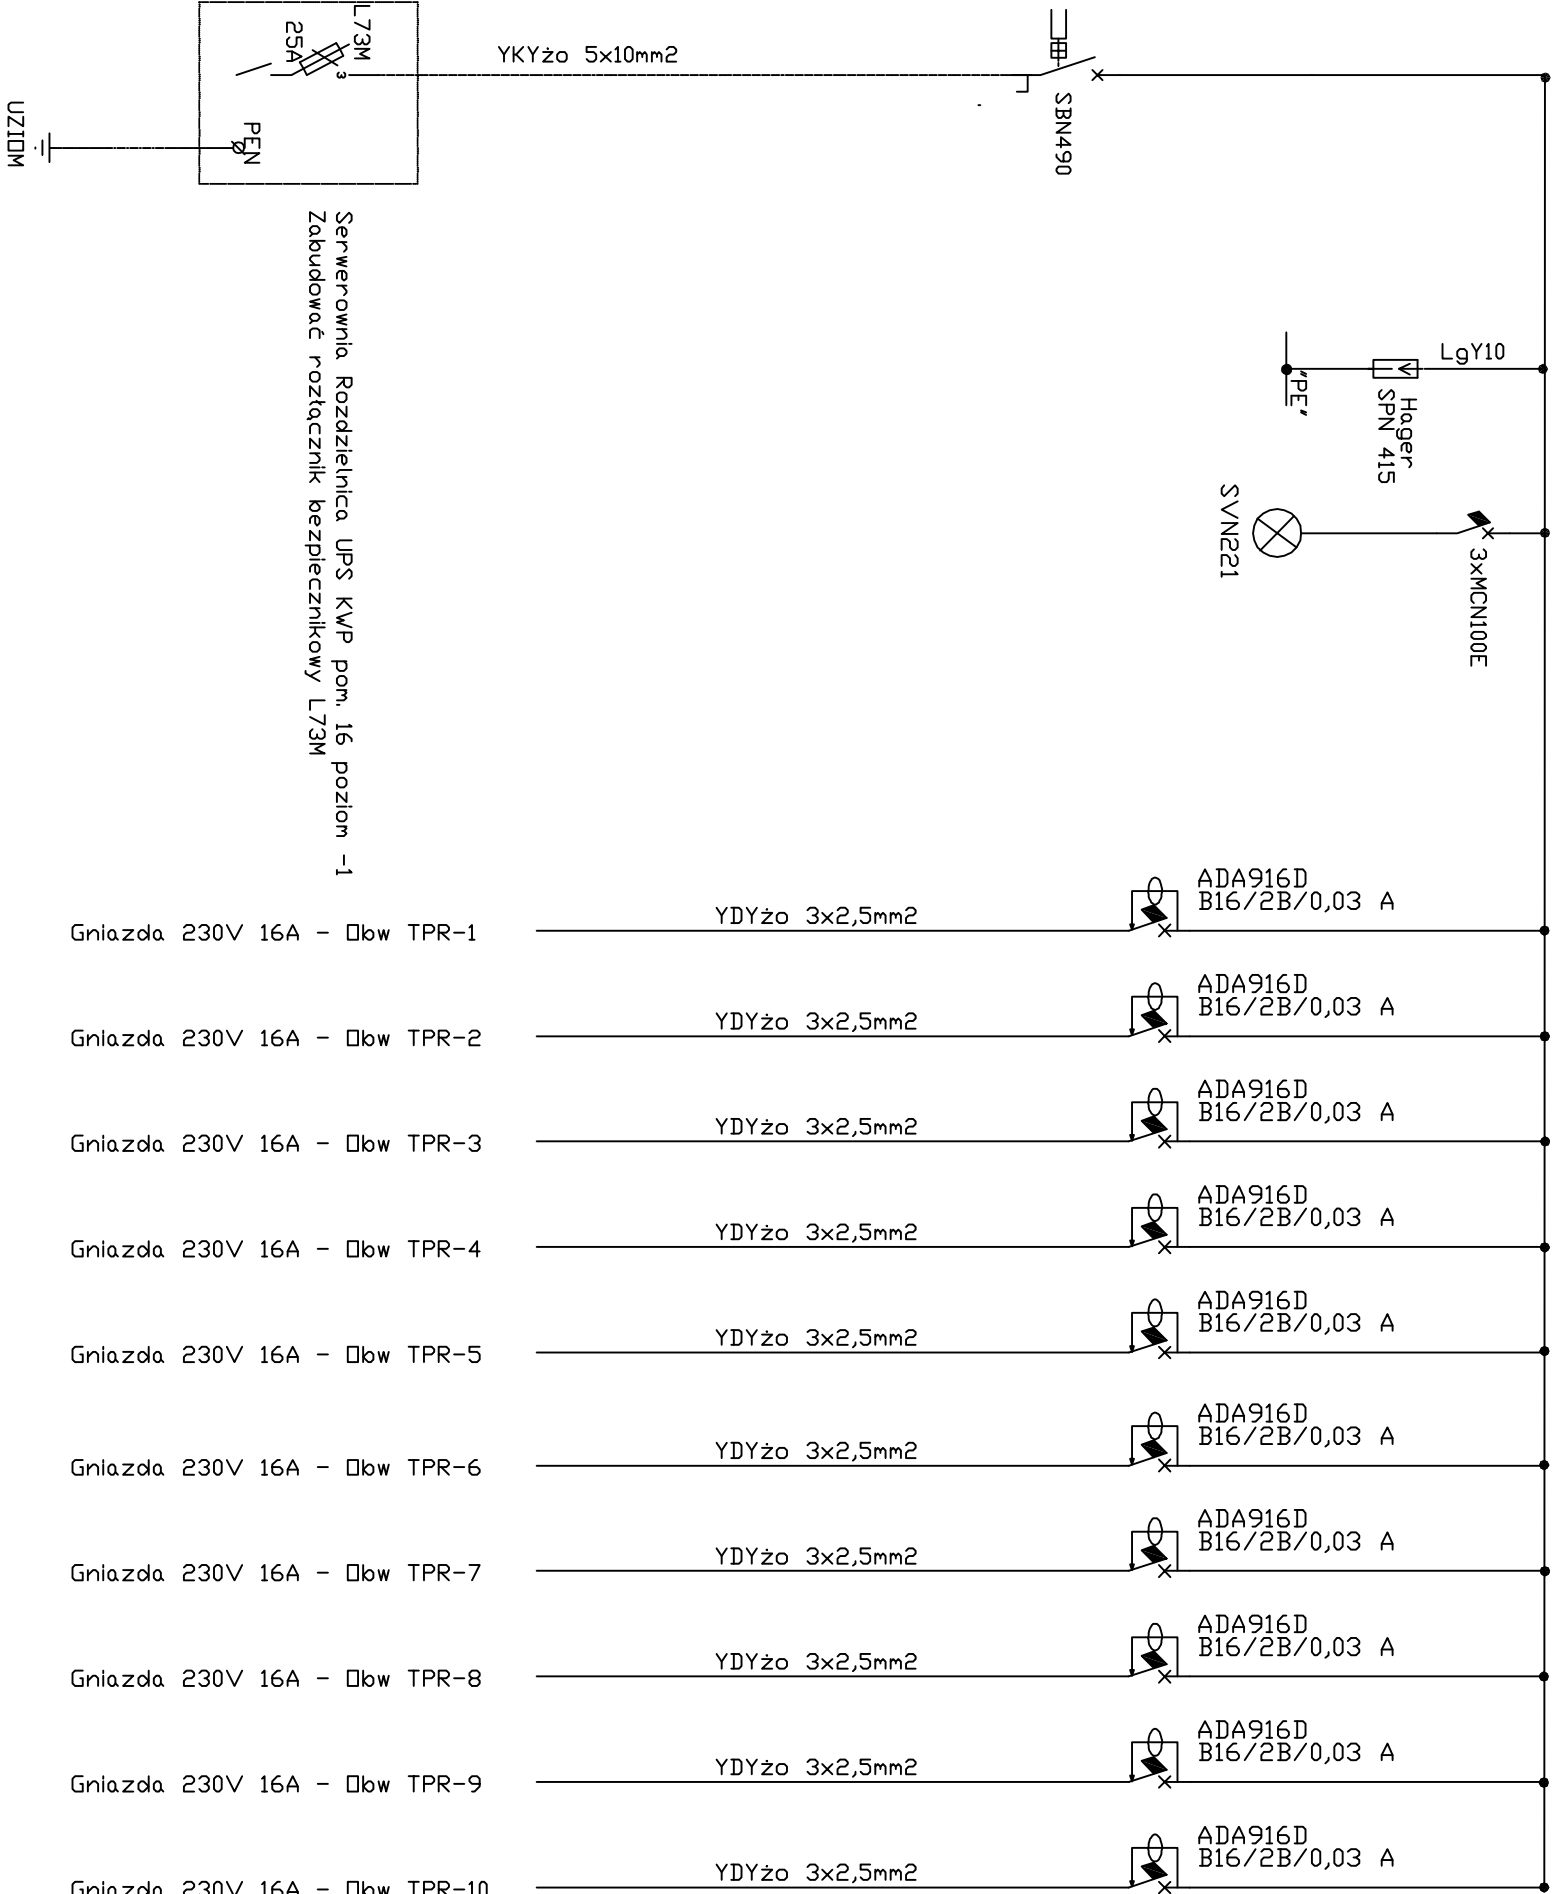

- Tablica rozdzielcza metalowa II kl. izolacji, IP44 o wymiarach 550x205x2000 wyposażona w zamek.
Należy zabudować w jednej obudowie 3 sekcje tj.
- TP/TW nierezwowana - obwody nierezwowane ogólnego przeznaczenia;
 - TPW rezerwowana - potrzeby KWP;
 - TWR rezerwowana - potrzeby Monitoringu miejskiego.

INWESTYCJA		
Adaptacja pomieszczeń policji na potrzeby Centrum Monitoringu Wzajemnego w ramach zadania "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp."		
ADRES INWESTYCJI		
Działka nr ewid. 699, obręb 2 Górczyn, jedn. ewid. 086101_1 M. Gorzów Wlkp., ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122		
INWESTOR		
Miasto Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN LAMPRECHT ul. Nadbrzeżna 17/44, 66-400 Gorzów Wlkp		
BRANŻA		
ELEKTRYCZNA		
PROJEKTANT		upr. nr
mgr inż. Grzegorz Bytniewski		LUK/G/0006/PWOE/05 upr. w sprawie instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych
mgr inż. Michał Putowski		
SPRAWDZAJĄCY		
mgr inż. Tomasz Dziwański	upr. nr WKP/0433/POE/16 upr. w sprawie instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych	podpis
NAZWA RYSUNKU		
SCHEMAT ROZDZIELNI TPR		
SKALA	DATA	
	19.03.2019 r.	
STADIUM	NUMER RYSUNKU	STRONA NR
PROJEKT BUDOWLANY	E-8	18