


Tablica TP / TW 230/400V TN-S (sekcja niezabezpieczona)

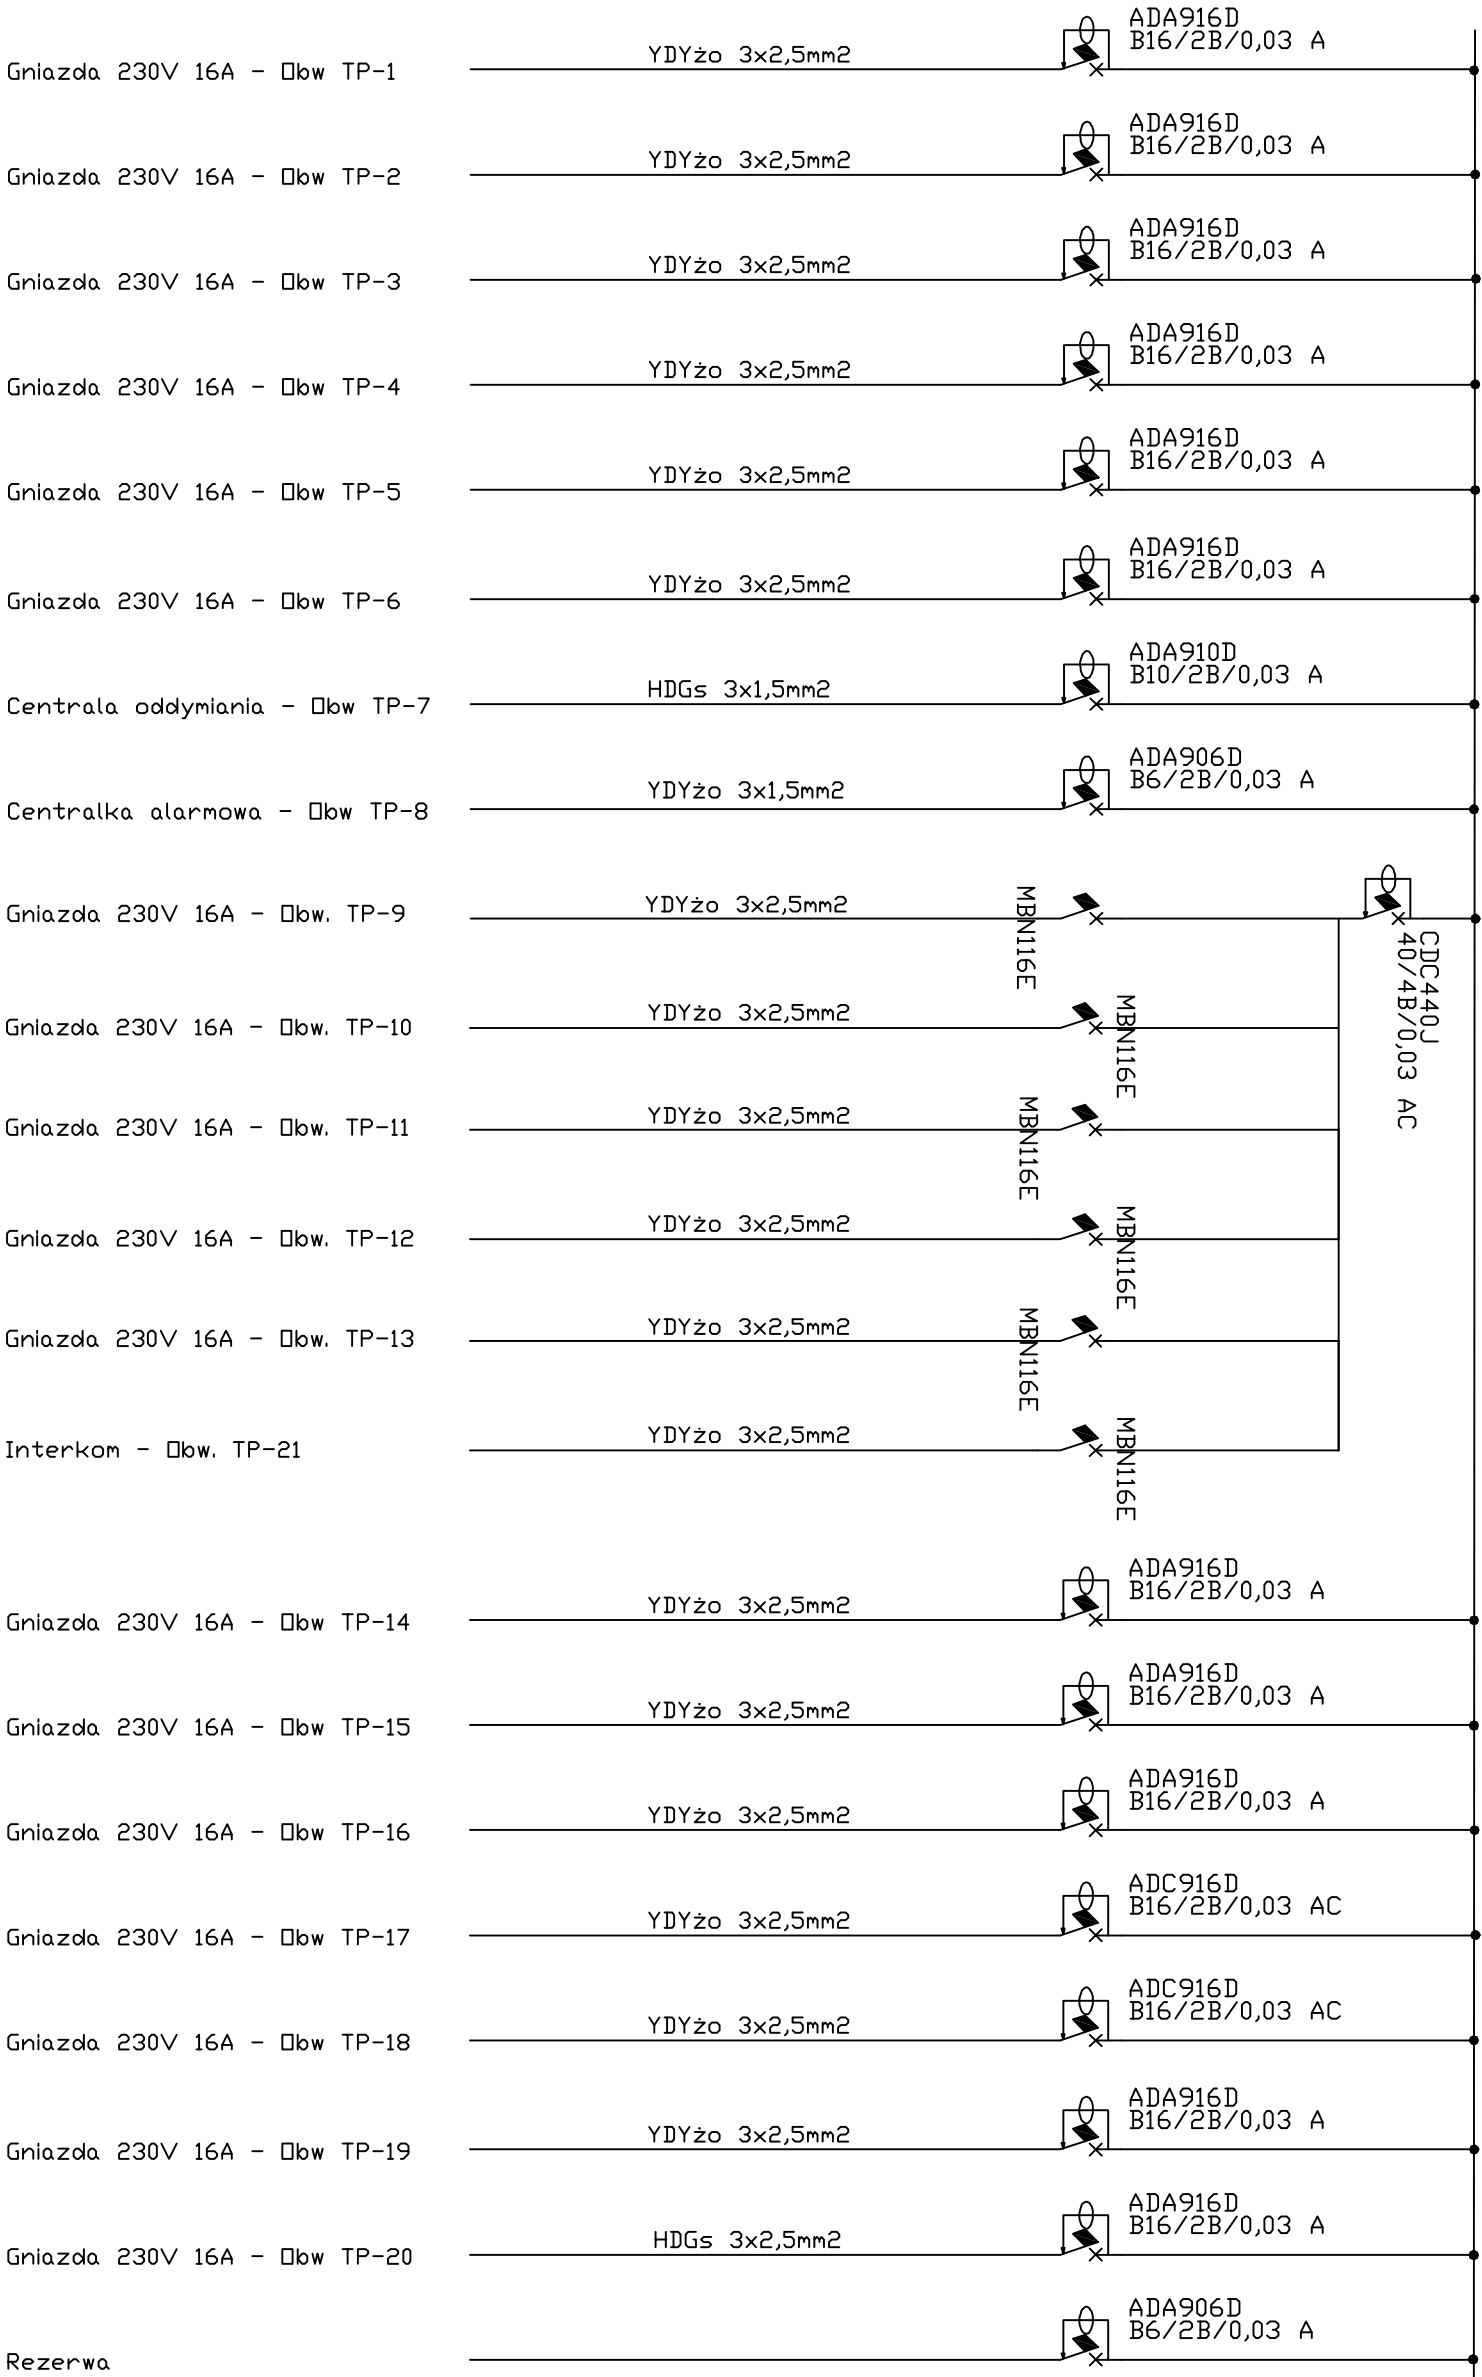

Tablica rozdzielcza metalowa II kl. izozacji, IP44 o wymiarach 550x205x2000 wyposażona w zamek.
Należy zbudować w jednej obudowie 3 sekcje tj.
1. TP/TW niezabezpieczoną - obwody niezabezpieczone ogólnego przeznaczenia;
2. TPW rezerwowaną - potrzeby KWP;
3. TWR rezerwowaną - potrzeby Monitoringu miejskiego.

INWESTYCJA Adaptacja pomieszczeń policji na potrzeby Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp."		
ADRES INWESTYCJI Działka nr ewid. 699, obręb 2 Górczyn, jedn. ewid. 086101_1 M. Gorzów Wlkp., ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122		
INWESTOR Miejsko Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN LAMPRECHT ul. Nadbrzeżna 17/44, 66-400 Gorzów Wlkp.		
BRANŻA ELEKTRYCZNA		
PROJEKTANT mgr inż. Grzegorz Bytniewski	upr. nr LUK/G0006/PW/OE/05	podpis
mgr inż. Michał Putowski	upr. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Tomasz Dziwański		
upr. nr WKP/0433/PODE/16	upr. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	podpis
NAZWA RYSUNKU SCHEMAT ROZDZIELNI TP/TW 2/2		
SKALA	DATA 19.03.2019 r.	
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	NUMER RYSUNKU E-7	STRONA NR 17