


Tablica TWR 230/400V TN-S (sekcja rezerwowana zasilana z UPS KMP)

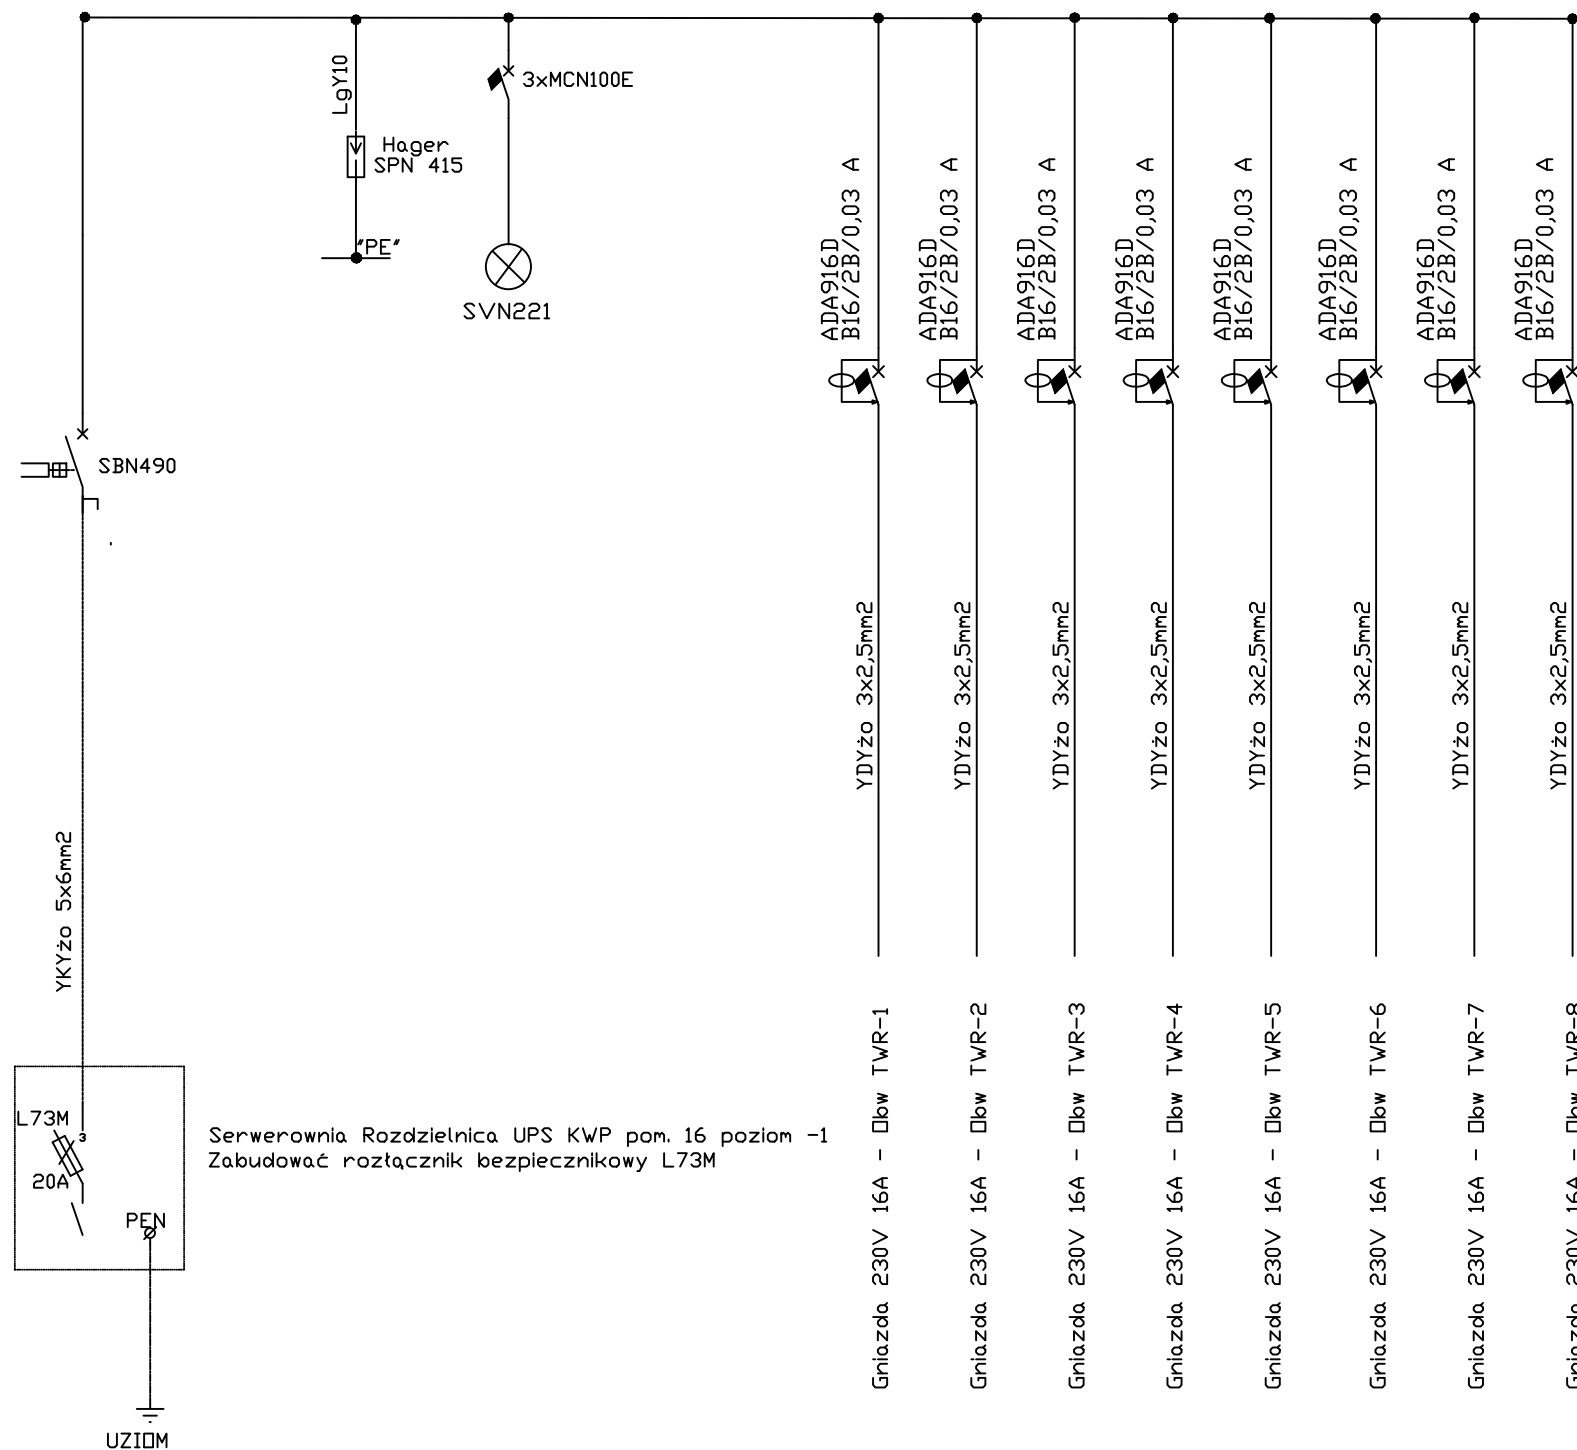

Tablica rozdzielcza metalowa II kl. izoizacji, IP44 o wymiarach 550x205x2000 wyposażona w zamek. Należy zabudować w jednej obudowie 3 sekcje tj.

1. TP/TW nierezzerwowaną - obwody nierezzerwowane ogólnego przeznaczenia;
2. TPW rezerwowaną - potrzeby KMP;
3. TWR rezerwowaną - potrzeby Monitoringu miejskiego.
4. TPG nap. gwarantowane z siłowni KMP.

INWESTYCJA		
Adaptacja pomieszczeń policji na potrzeby Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp."		
ADRES INWESTYCJI		
Działka nr ewid. 699, obręb 2 Górczyn, jedn. ewid. 086101_1 M. Gorzów Wlkp., ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122		
INWESTOR		
Miasto Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN LAMPRECHT ul. Nadbrzeżna 17/44, 66-400 Gorzów Wlkp.		
BRANŻA		
ELEKTRYCZNA		
PROJEKTANT		
mgr inż. Grzegorz Bytniewski	upr. nr LUKG/0006/PWOE/05 upr. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	podpis
mgr inż. Michał Putowski		
NAZWA RYSUNKU		
SCHEMAT ROZDZIELNI TWR		
SKALA		
DATA 29.04.2019 r.		
STADIUM PROJEKT		
WYKONAWCY		
Revizja 1		
NUMER RYSUNKU		
E-9		
STRONA NR		
19		