


Tablica TP / TW 230/400V TN-S (sekcja nierezzerwowana)

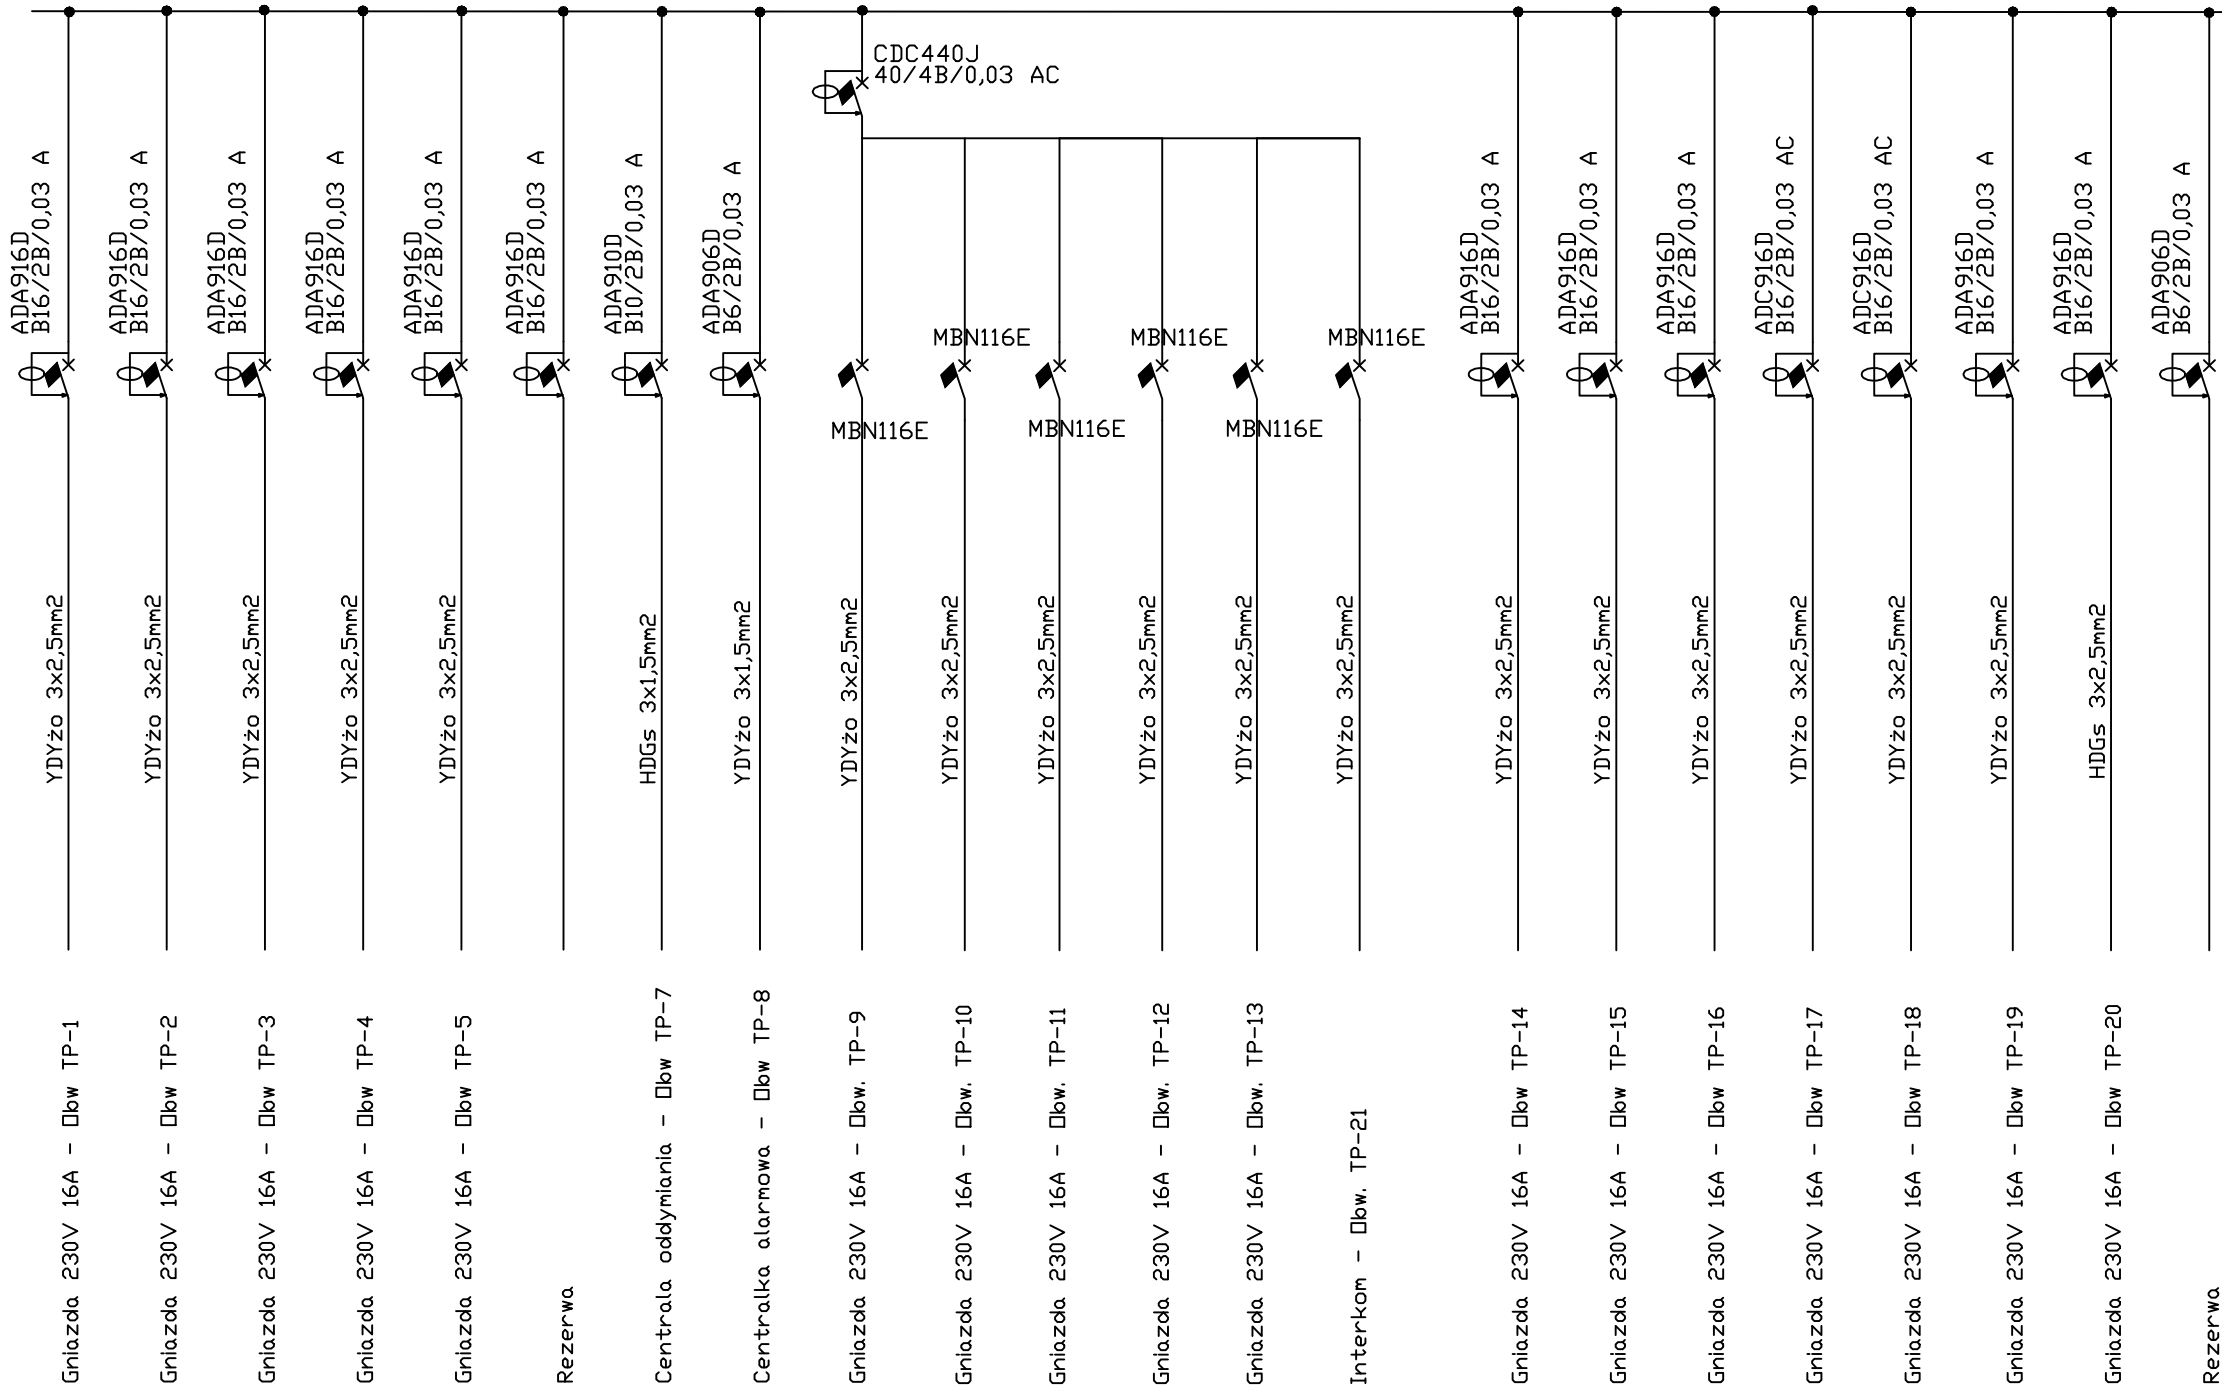

Tablica rozdzielcza metalowa II kl. izozacji, IP44 o wymiarach 550x205x2000 wyposażona w zamek. Należy zabudować w jednej obudowie 3 sekcje tj.

- TP/TW nierezzerwowaną - obwody nierezzerwowane ogólnego przeznaczenia;
- TPW rezerwowaną - potrzeby KMP;
- TWR rezerwowaną - potrzeby Monitoringu miejskiego.
- TPG nap. gwarantowane z siłowni KMP.

INWESTYCJA Adaptacja pomieszczeń policji na potrzeby Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp."		
ADRES INWESTYCJI Działka nr ewid. 699, obręb 2 Górczyn, jedn. ewid. 086101_1 M. Gorzów Wlkp., ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122		
INWESTOR Miasto Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN LAMPRECHT ul. Nadbrzeżna 17/44, 66-400 Gorzów Wlkp.		
BRANŻA ELEKTRYCZNA		
PROJEKTANT mgr inż. Grzegorz Bytniewski	upr. nr LUKG/0006/PW/OE/05 upr. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	podpis
mgr inż. Michał Putowski		
NAZWA RYSUNKU SCHEMAT ROZDZIELNI TP/TW 2/2		
SKALA	DATA 29.04.2019 r.	
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY Rewizja 1	NUMER RYSUNKU E-7	STRONA NR 17