


Tablica TPR 230/400V TN-S (sekcja rezerwowana zasilana z UPS KMP)

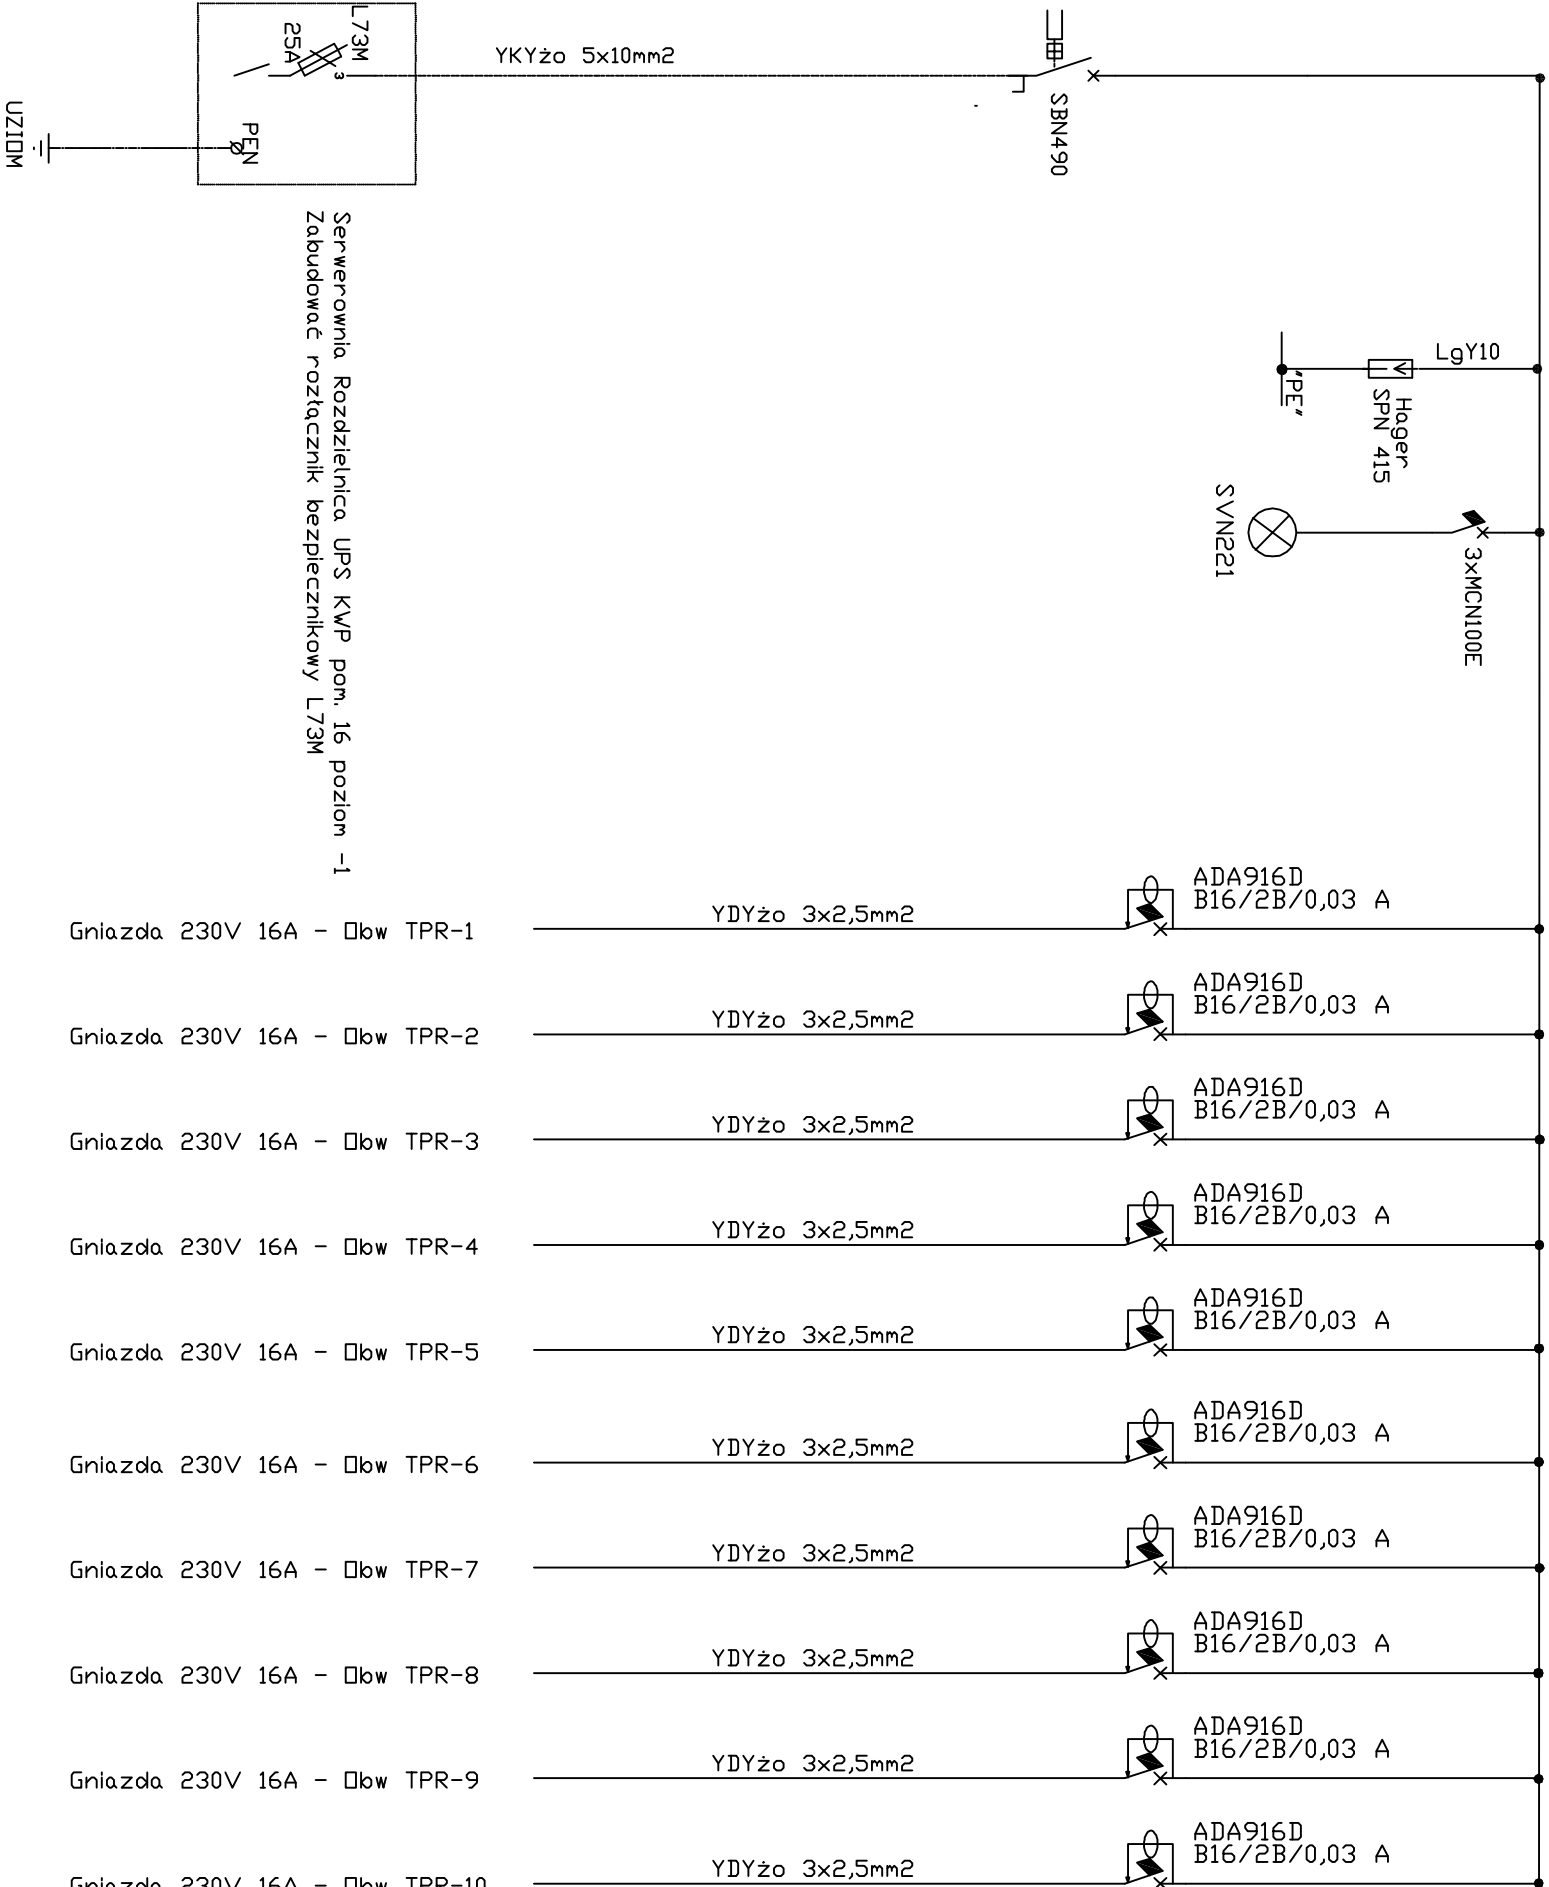

- Tablica rozdzielcza metalowa II kl. izozacji, IP44 o wymiarach 550x205x2000 wyposażona w zamek.
Należy zabudować w jednej obudowie 3 sekcje tj.
- TP/TW nierezwowaną - obwody nierezwowane ogólnego przeznaczenia;
 - TPW rezerwowaną - potrzeby KWP;
 - TWR rezerwowaną - potrzeby Monitoringu miejskiego.

INWESTYCJA Adaptacja pomieszczeń policji na potrzeby Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp."		
ADRES INWESTYCJI Działka nr ewid. 699, obręb 2 Górczyn, jedn. ewid. 086101_1 M. Gorzów Wlkp., ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122		
INWESTOR Miasto Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN LAMPRECHT ul. Nadbrzeżna 17/44, 66-400 Gorzów Wlkp.		
BRANŻA ELEKTRYCZNA		
PROJEKTANT mgr inż. Grzegorz Bytniewski	upr. nr LUKG/0006/P/MCE/05	podpis
mgr inż. Michał Putowski	Instalacyjnej w zakresie siłk. elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych	
NAZWA RYSUNKU SCHEMAT ROZDZIELNI TPR		
SKALA	DATA 19.03.2019 r.	
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY	NUMER RYSUNKU E-8	STRONA NR 18