


Tablica TP / TW 230/400V TN-S (sekcja nierzewowana)

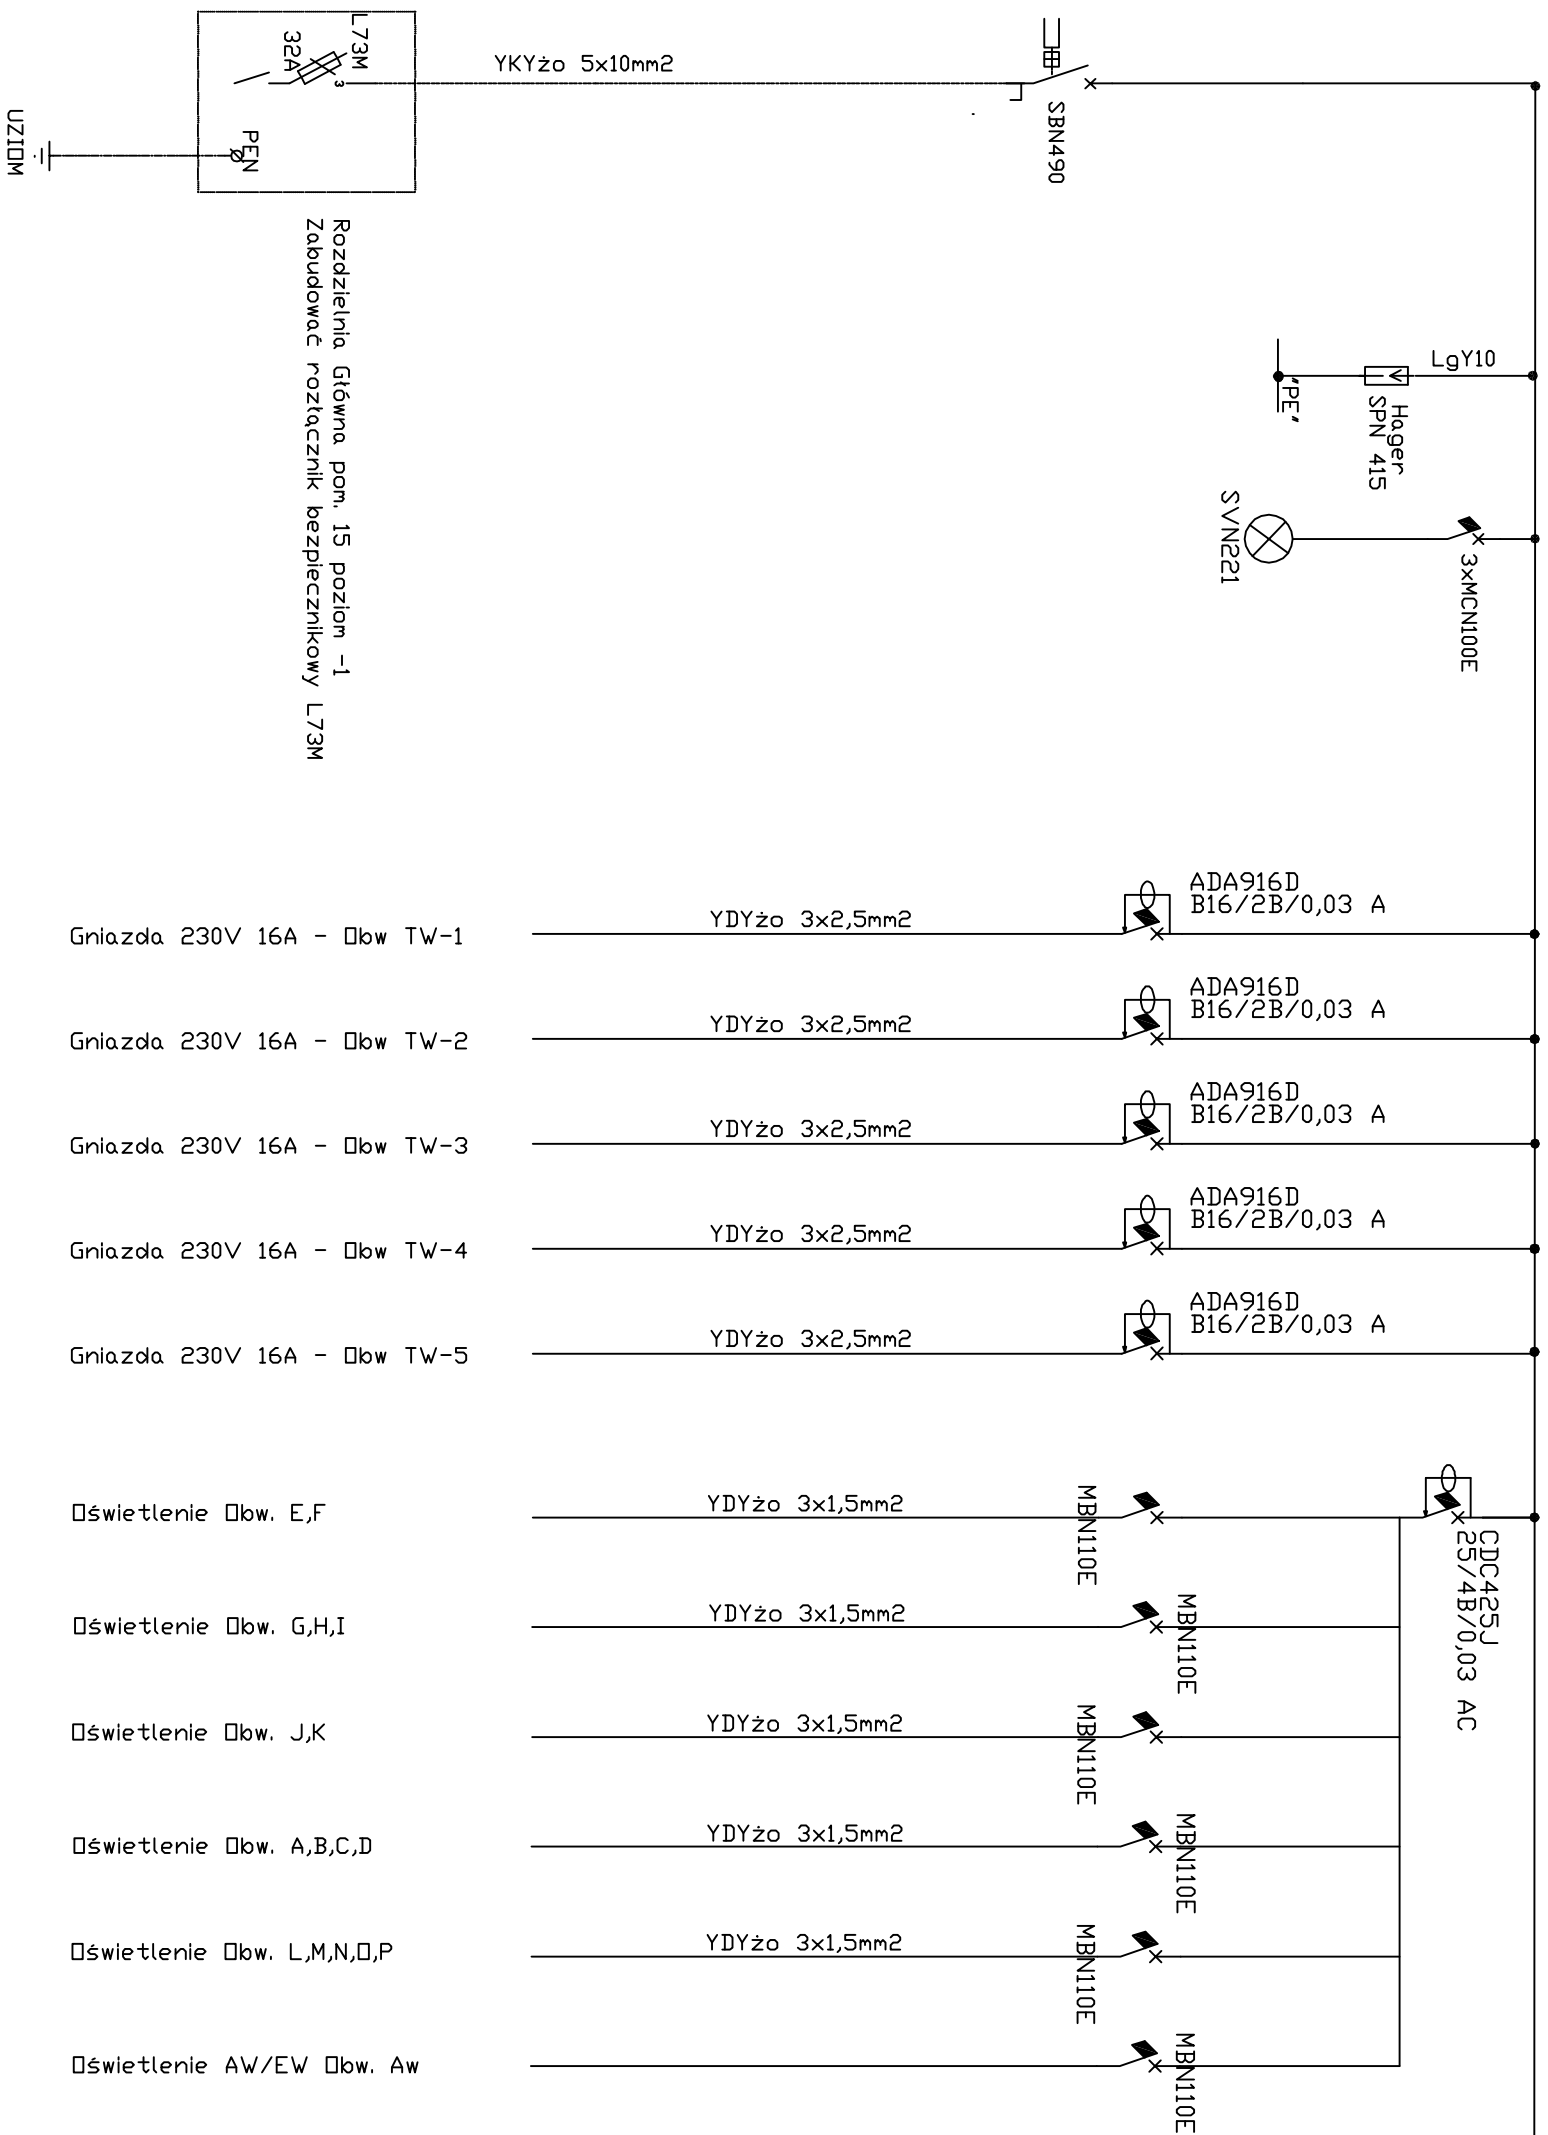

Tablica rozdzielcza metalowa II kl. izolacji, IP44 o wymiarach 550x205x200 wyposażona w zamek. Należy zabudować w jednej obudowie 3 sekcje tj.

1. TP/TW niezeterminowaną - obwody niezeterminowane ogólnego przeznaczenia;
2. TPW rezerwowaną - potrzeby KWP;
3. TWR rezerwowaną - potrzeby Monitoringu miejskiego.

INWESTYCJA	
Adaptacja pomieszczeń policji na potrzeby Centrum Monitoringu Wzylajiego w ramach zadania "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp."	
ADRES INWESTYCJI	
Działka nr ewid. 699, obręb 2 Górczyn, jedn. ewid. 086101_1 M. Gorzów Wlkp., ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122	
INWESTOR	Miasto Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
PRACOWNIA PROJEKTOWA	
JAN LAMPRECHT	
ul. Nadbrzeźna 17/4/4, 66-400 Gorzów Wlkp.	
BRANŻA	
ELEKTRYCZNA	
PROJEKTANT	upr. nr
mgr inż.	LUK.G/0006/PW/OE/05
Giegorz Bytniewski	upr. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
mgr inż.	
Michał Pultowski	
NAZWA RYSUNKU	
SCHEMAT ROZDZIELNI TP/TW 1/2	
SKALA	DATA
	19.03.2019 r.
STADIUM	NUMER RYSUNKU
PROJEKT WYKONAWCZY	E-6
	STRONA NR
	16